MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Sensibilité des moyens de production-distribution à une seconde année de sécheresse (1989 - 1990)

PROGRAMME D'URGENCE D'INTERVENTIONS

par

D. CHIGOT et M. COMBE

B.R.G.M. AQUITAINE
Rapport n° R 30735 AQI 4S 90

23 mars 1990

RESUME ET CONCLUSIONS

Dans le cadre général de son activité de service public, le B.R.G.M. Aquitaine a exécuté pour le compte du Ministère de l'Industrie, une étude de sensibilité des approvisionnements en eau potable des collectivités du département de la Dordogne à une nouvelle sécheresse en été 1990. Un programme chiffré d'interventions d'urgence conclut cette analyse.

Il est maintenant à peu près certain que les nappes n'auront bénéficié d'aucune recharge par les pluies au cours de l'hiver 1989-90, tout comme en hiver 1988-1989. Les approvisionnements en eau potable du département proviennent pour l'essentiel des nappes souterraines. Hors les forages profonds peu sensibles à des épisodes annuels, les ressources provenant de captages en nappes peu profondes : puits, sources, prises en rivières seront très affectées l'été prochain. La confrontation ressources-besoins qui a été réalisée montre que 42 collectivités distributrices sur les 158 du département sont sensibles ou en difficulté face aux baisses de production prévisibles actuellement. 20 % des abonnés sont concernés. S'y ajouteront probablement quelques collectivités supplémentaires qui seront confrontées à des détériorations de la qualité de l'eau en conséquence de la sécheresse.

Pour faire face à cette situation, des programmes d'intervention d'urgence à réaliser au plus vite et avant l'été, sont explicités collectivité par collectivité pour remédier à cette nouvelle sécheresse.

***Le budget à mobiliser pour ces interventions est chiffré à près de 2 000 000 F H.T. de travaux à caractère plus ou moins provisoire et à 5 200 000 F H.T. de forages nouveaux** qui ne pourront pas tous être réalisés à temps. Il est conseillé de saisir immédiatement l'Agence de Bassin Adour-Garonne pour lui demander de mettre en place une procédure et un fonds de subventions d'urgence pour les opérations qui seront lancées le plus rapidement possible.*

I - INTRODUCTION

La probabilité en 1990 d'une nouvelle année de sécheresse consécutive à la sécheresse de 1989 est apparue nettement en début d'année, compte tenu de la pluviométrie très déficitaire de l'hiver 1989-90. Cette occurrence tout à fait exceptionnelle de deux années sèches consécutives n'a encore jamais été observée dans nos régions depuis que des réseaux de mesures hydroclimatologiques existent. On ignore ainsi comment vont réagir les nappes souterraines, dont les réserves ne se sont pas reconstituées depuis deux ans, faute d'alimentation, aux sollicitations des pompages par forages.

Début janvier 1990, le **Service Géologique National** après accord du **Ministère de l'Industrie**, sur crédits de Service public Eau, a décidé d'effectuer, à titre d'essai méthodologique, une étude prévisionnelle pour deux départements affectés par la sécheresse en 1989, des conséquences d'une nouvelle sécheresse en 1990 sur l'alimentation en eau potable des populations. Un programme d'intervention d'urgence en travaux destinés à minimiser les conséquences de la sécheresse devait être conçu et chiffré.

Les départements choisis ont été : la **Dordogne** et la Vienne.

Cette étude a été exécutée en concertation étroite avec les services de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Dordogne, en charge des équipements d'adduction d'eau et des sociétés fermières gestionnaires de certains réseaux.

L'étude est constituée des grands chapitres suivants :

- **climatologie**
- **confrontation - ressource besoins en eau potable**
- **collectivités sensibles envers une sécheresse en été 1990**
- **collectivités en difficulté**
- **récapitulation et conclusions.**

II - CLIMATOLOGIE

La pluie efficace qui correspond aux volumes des pluies tombées, diminués de la fraction reprise par évapotranspiration est le facteur adapté à l'évaluation d'une sécheresse. Elle représente la somme des pluies qui ruissellent vers les cours d'eau et de celles qui s'infiltrent vers les nappes, assurant leur recharge. Le calcul s'effectue à l'aide d'une formule classique prenant en compte les mesures aux stations climatologiques des pluies, températures et ensoleillement.


Faute d'existence de station météorologique enregistrant l'ensemble de ces paramètres en Dordogne, on a pris en compte les stations les plus proches de Agen, Bordeaux, Cognac, Gourdon et Limoges qui entourent le département.

La pluie efficace a été calculée sur 10 ans, par années limitées aux périodes septembre à fin février qui correspondent à l'intervalle annuel pendant lequel les pluies peuvent profiter à la recharge des nappes aquifères. Hors cette période, l'évapotranspiration est forte et reprend rapidement la quasi-totalité des eaux ayant pénétré dans le sol, ne leur permettant pas de rejoindre les nappes. Une pluie efficace moyenne annuelle de 1978 à février 1990 a été calculée pour chaque station météorologique. On a alors déterminé l'écart annuel année par année par rapport à l'année moyenne considérée comme normale (voir graphique ci-après).

FIGURE 1
BRGM

BORDEAUX

PLUVIOMETRIE ENTRE SEPTEMBRE ET FEVRIER

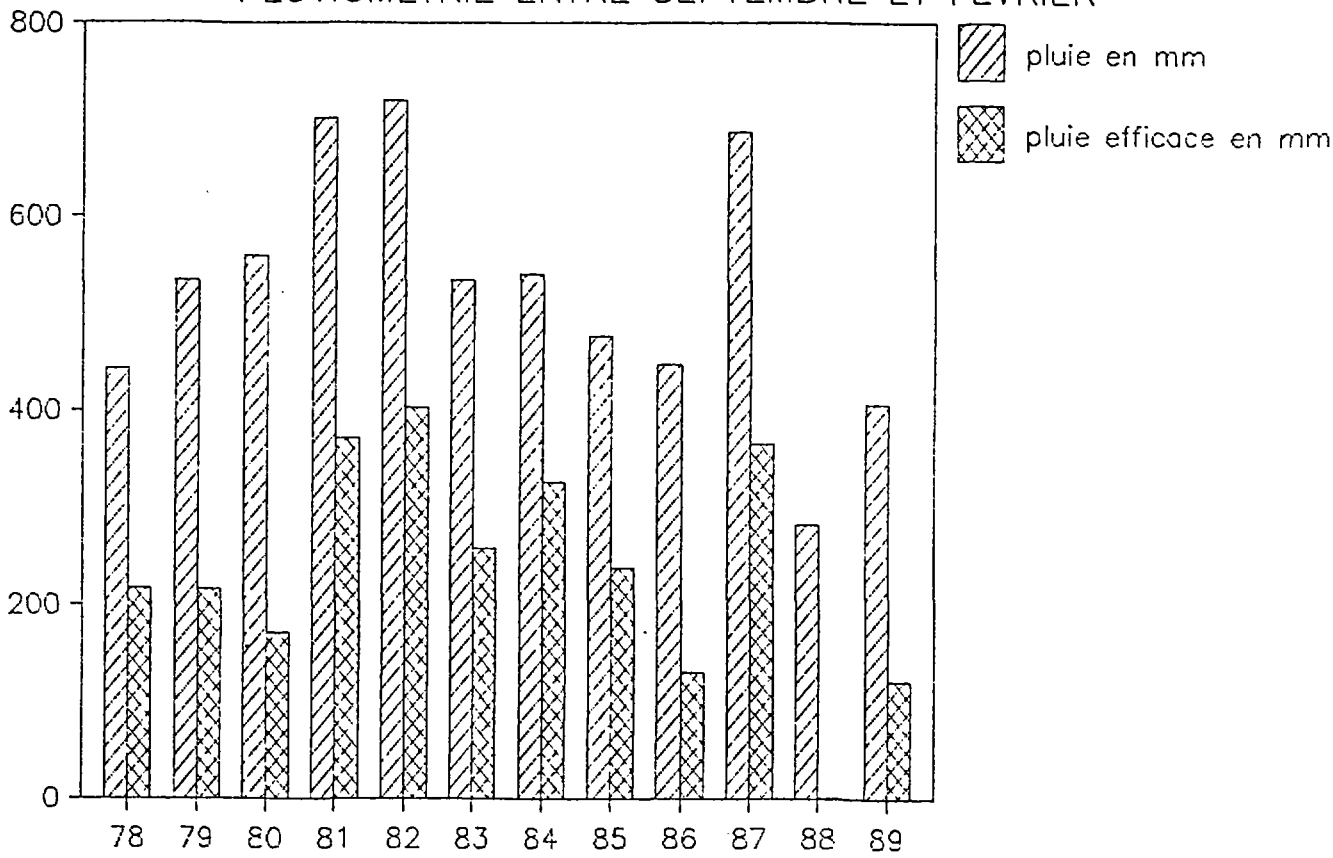

BORDEAUX

PLUIE EFFICACE-ECART A LA NORMALE EN mm


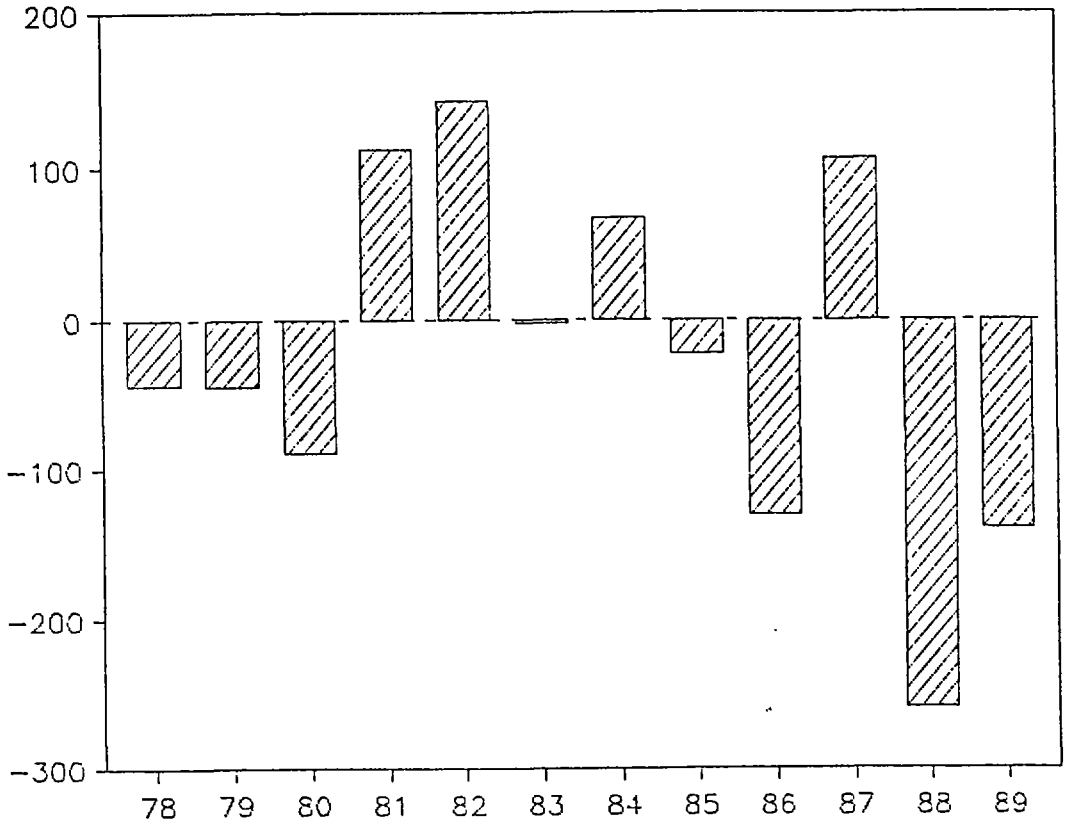


FIGURE 2
BRGM

COGNAC

PLUVIOMETRIE ENTRE SEPTEMBRE ET FEVRIER

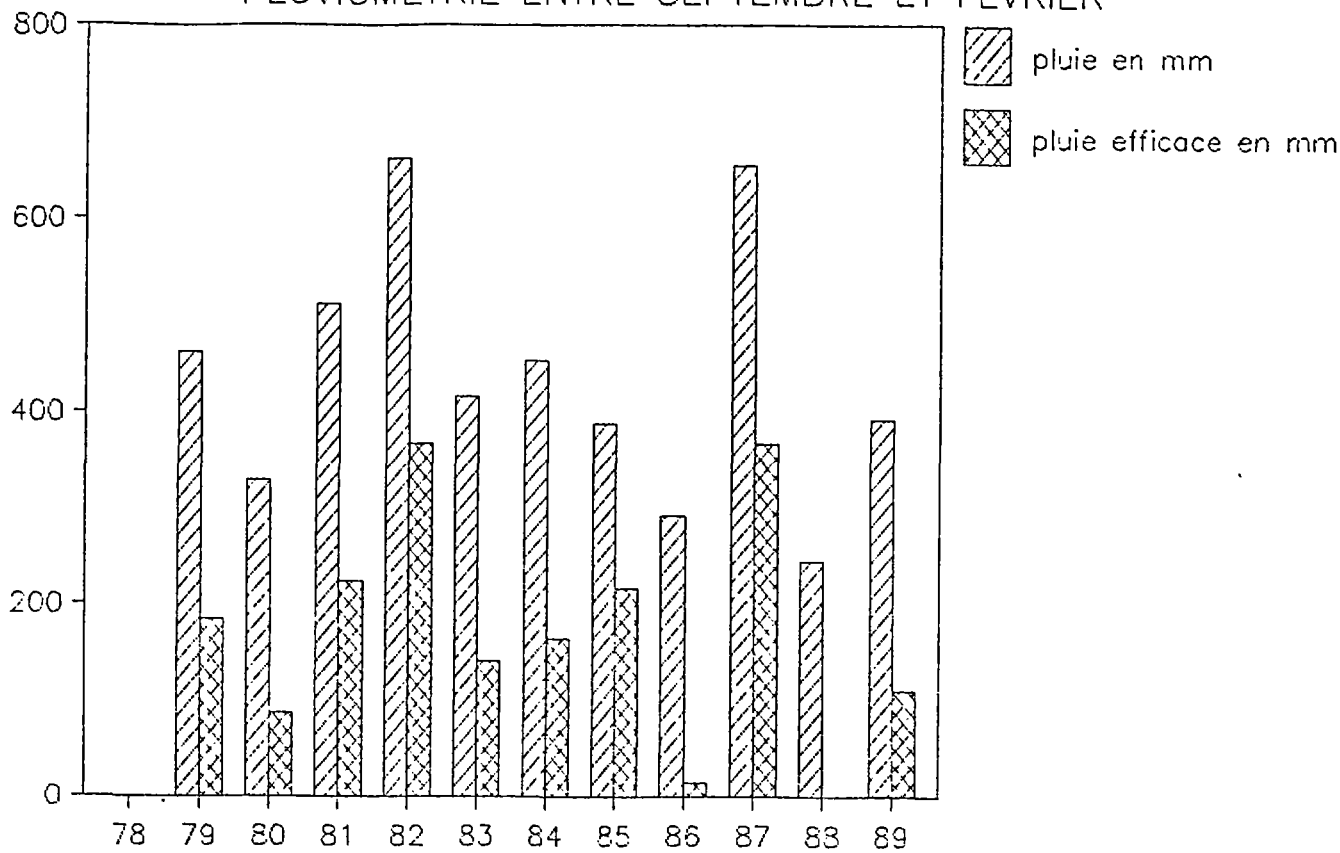

COGNAC

PLUIE EFFICACE-ECART A LA NORMALE EN mm


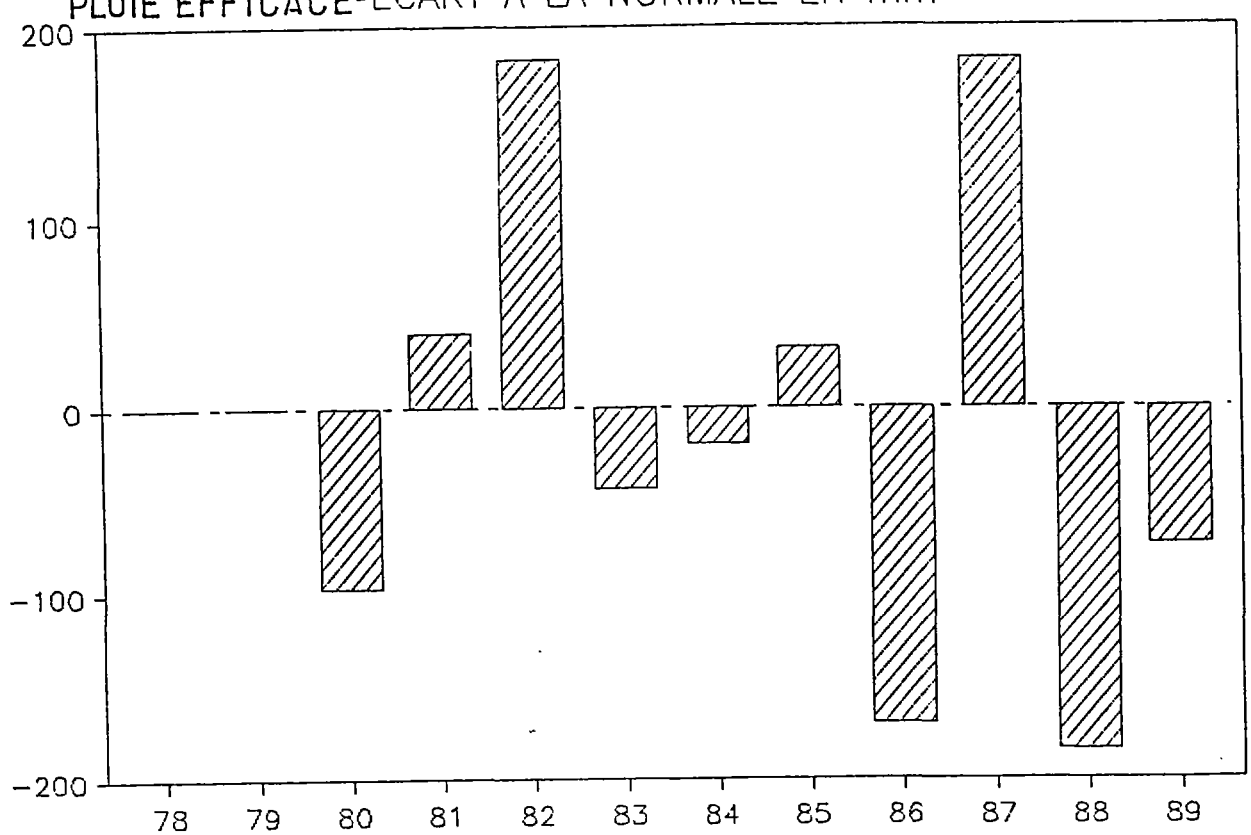


FIGURE 3
BRGM

LIMOGES

PLUVIOMETRIE ENTRE SEPTEMBRE ET FEVRIER

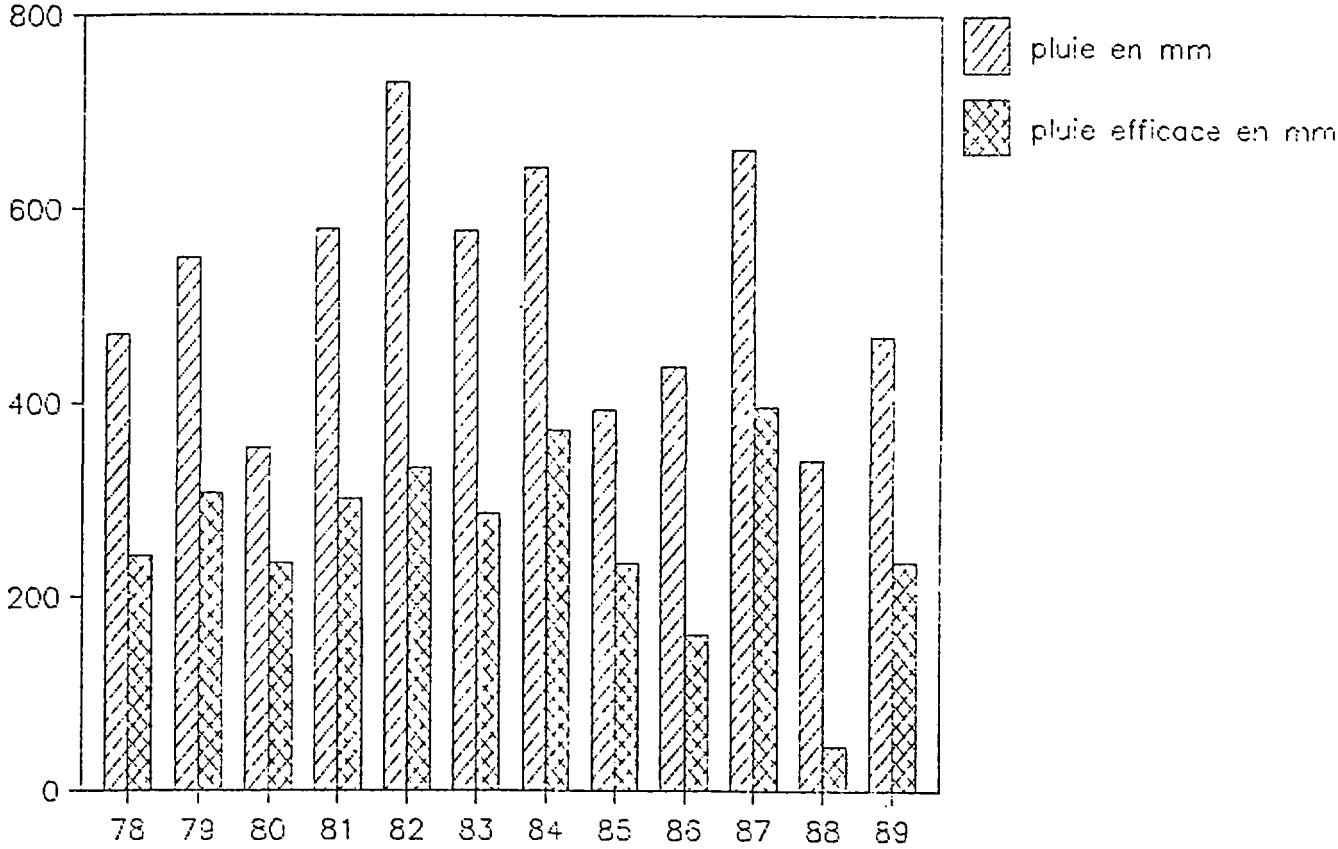

LIMOGES

PLUIE EFFICACE-ECART A LA NORMALE EN mm .


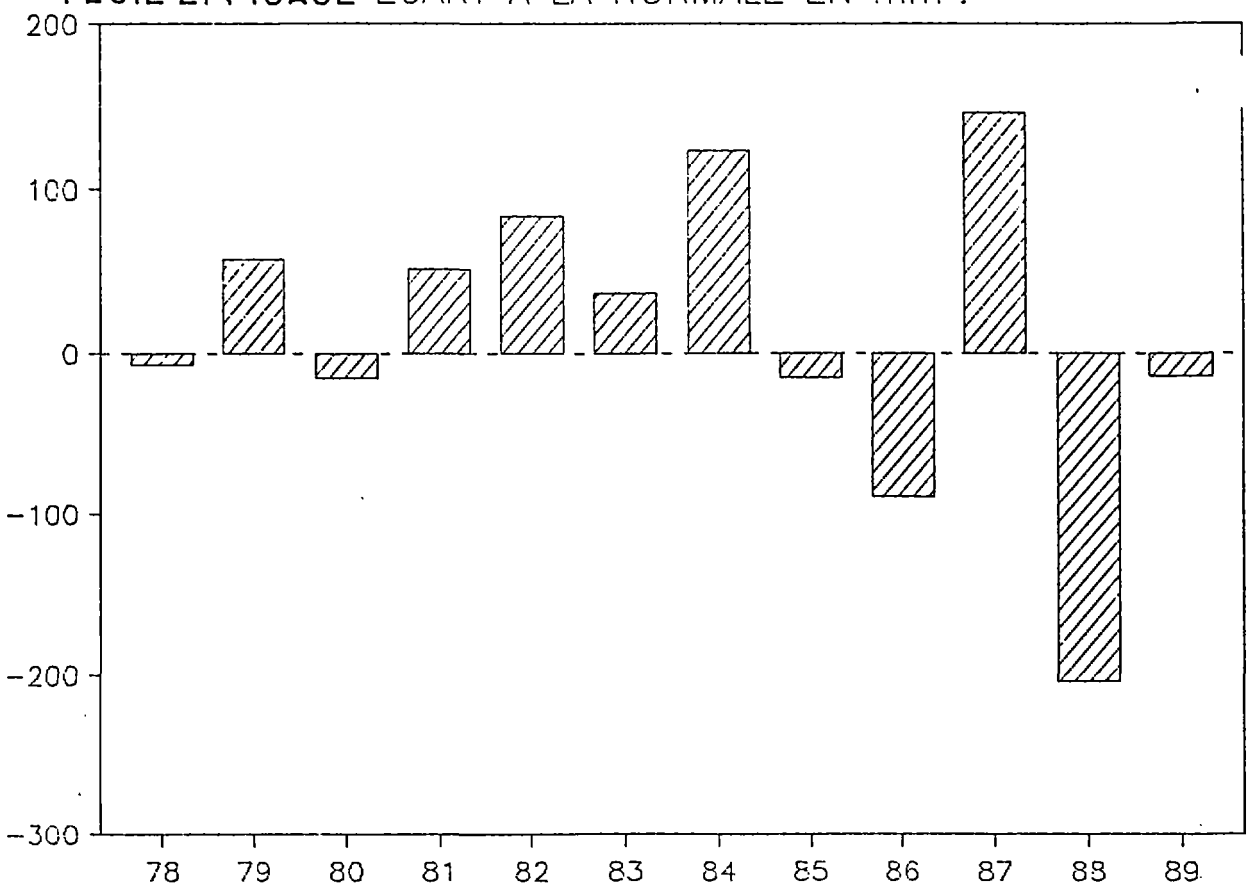


FIGURE 4
BRGM

AGEN

PLUVIOMETRIE ENTRE SEPTEMBRE ET FEVRIER

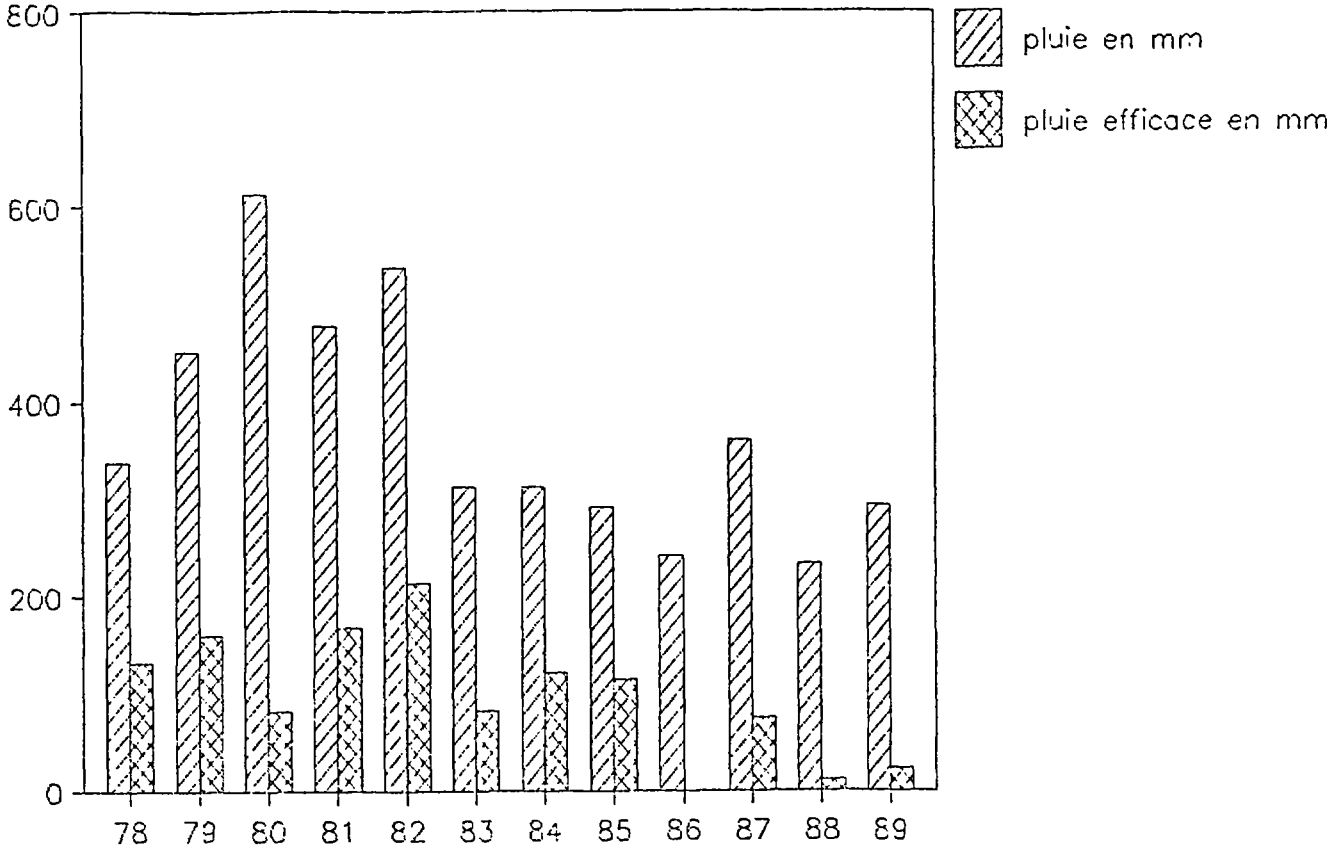

AGEN

PLUIE EFFICACE-ECART A LA NORMALE EN mm


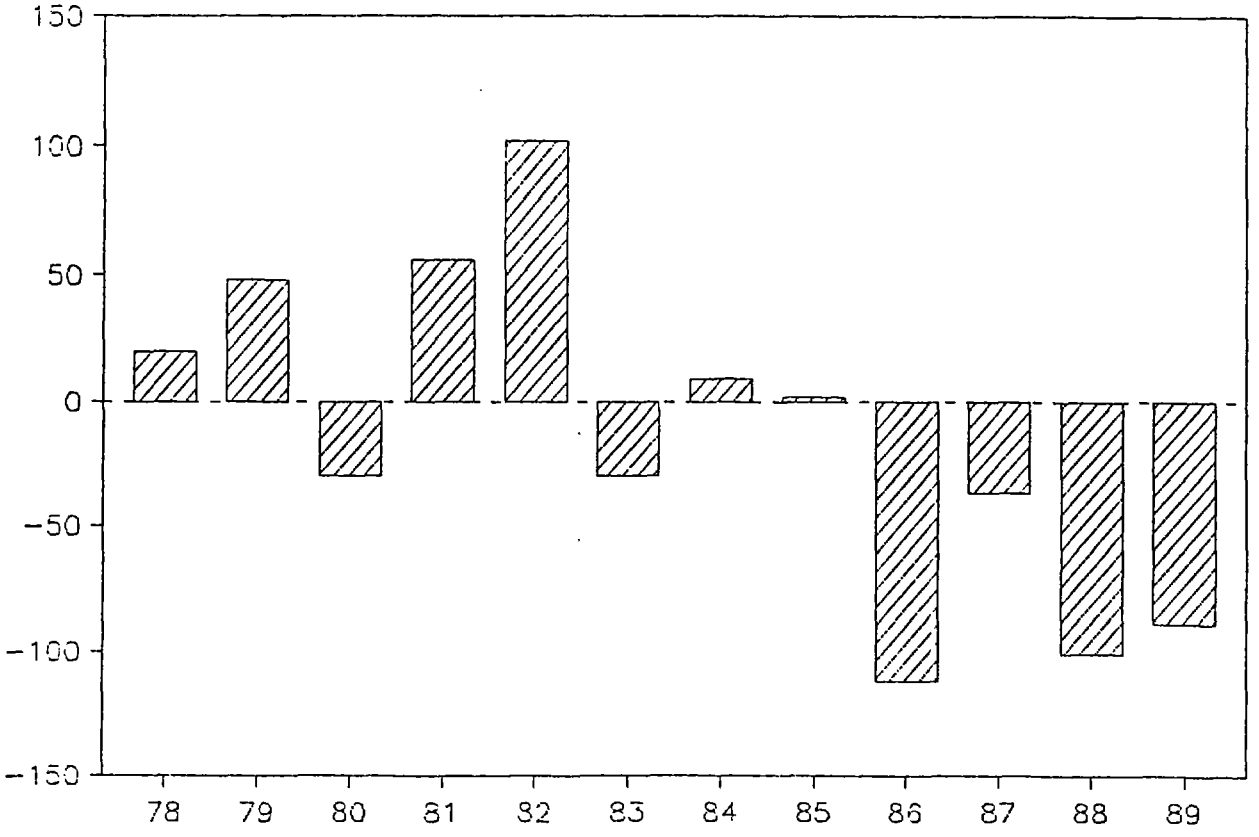


FIGURE 5
BRGM


GOURDON

PLUVIOMETRIE ENTRE SEPTEMBRE ET FEVRIER

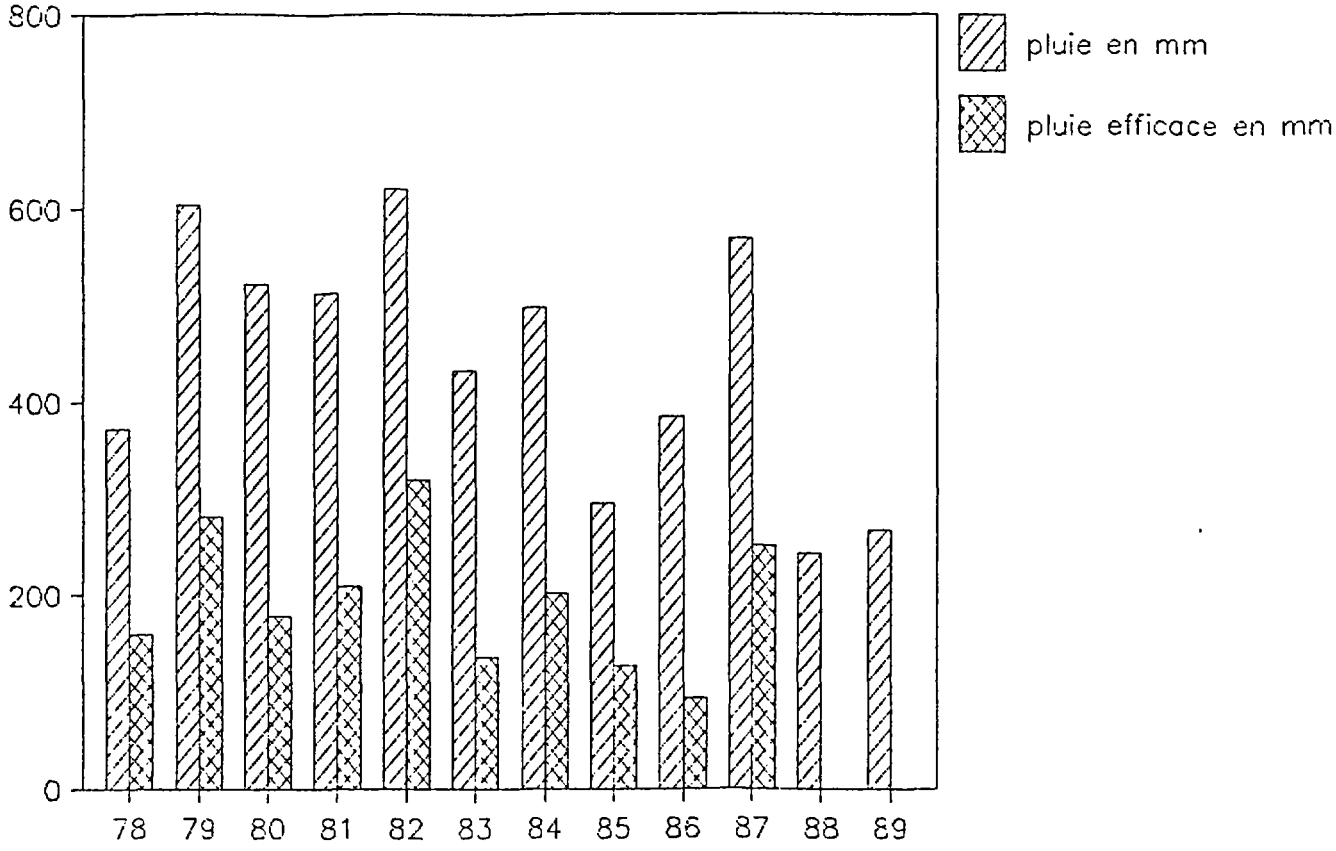

GOURDON

PLUIE EFFICACE-ECART A LA NORMALE EN mm

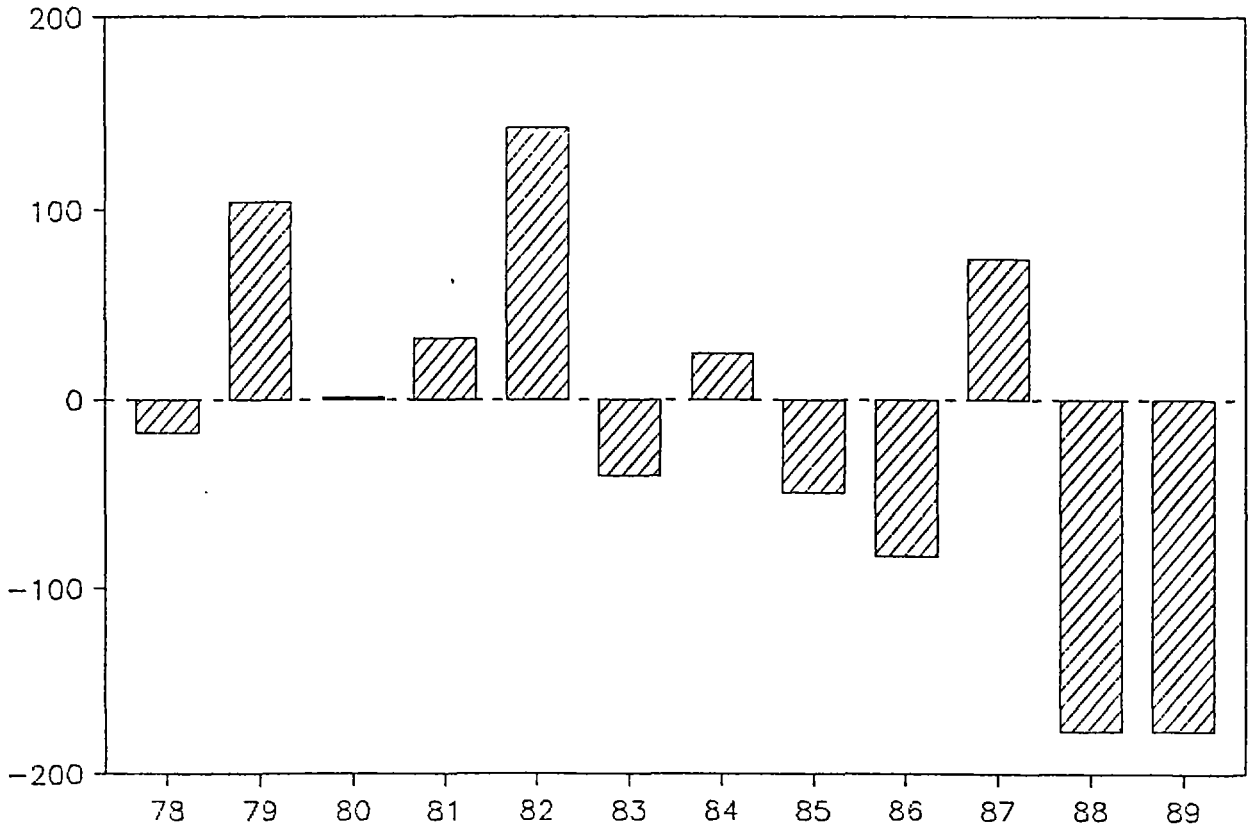

. ANALYSES DES RESULTATS

Un déficit en pluie efficace par rapport à l'année normale apparaît à Agen depuis quatre années consécutives (1986 à 1989). Pour les autres stations, l'année 1987 a été excédentaire, mais 1986, 1988, 1989 sont en déficit.

L'hiver 1988-1989 (colonne 1988 des graphiques) est le plus déficitaire en pluies de la période 1978-1989 sur la totalité des postes :

Bordeaux,	pluie 1988-89,	283 mm,	moyenne 10 ans	= 527 mm
Agen ,	" "	234 mm,	"	= 372 mm
Cognac ,	" "	245 mm,	"	= 437 mm
Gourdon ,	" "	243 mm,	"	= 444 mm
Limoges ,	" "	341 mm,	"	= 517 mm

Ce déficit se traduit évidemment sur les graphiques des pluies efficaces qui ont été **nulles** à Bordeaux, Cognac, Gourdon, de 11 mm seulement à Agen (moyenne 112 mm) et de 46 mm à Limoges (moyenne 250 mm).

. PREVISIONS 1990

L'hiver 1989-90 (année 1989 des graphiques) est tout autant déficitaire en pluie efficace que le précédent à Agen et Gourdon. Il l'est moitié moins à Bordeaux et Cognac, mais il convient de noter que les très fortes précipitations du début février, en quelques jours, ont pour l'essentiel ruisselé vers les rivières tant le sol était alors imperméable ; les nappes auront ainsi peu profité de ces pluies. A Limoges par contre, la situation est proche de la normale.

Mars ayant été très sec, on peut conclure en écrivant ces lignes (24 mars 1990) que la recharge des nappes ne sera désormais plus assurée pour cette année 1990 sauf événement exceptionnel (avril très pluvieux et froid). On assistera donc dans le département de la Dordogne à la dégradation accentuée des débits des sources et de ceux des nappes phréatiques au moins jusqu'à l'automne prochain si celui-ci est pluvieux.

III - CONFRONTATION RESSOURCES - BESOINS EN EAU POTABLE : Méthodologie

Un fichier a été constitué pour chaque collectivité productrice ou distributrice d'eau potable (voir en annexe).

Chaque collectivité a été examinée aux plans suivants :

- *Les points d'eau de productions : nombre et type d'ouvrage, localisations, débits d'équipement d'exhaure des ouvrages.*

- *Le nombre d'abonnés (1989).*

- *Le volume en m3/jour de consommation en période de pointe par abonné. Il a été fixé uniformément à 1,5 m3/jour ; mais on l'a réduit dans les zones où les ressources sont déjà insuffisantes, au cas par cas.*

- *Le débit d'étiage minimum mesuré en 1988 ou 1989 en m3/heure, quand il était disponible (total des points d'eau).*

- *La consommation de pointe maximale en m3/h pour la collectivité, soit mesurée, soit estimée à partir de la consommation de pointe par abonné.*

La confrontation des débits de pointe exploités et des débits d'étiage a permis d'effectuer une provision pour 1990, sous forme de trois catégories :

. **Production supérieure aux besoins** : La production est excédentaire par rapport aux besoins. La collectivité devrait passer l'été 1990 sans problème quantitatif de ressource.

. **Production égale aux besoins** : La production et la consommation sont voisines. Quelques aménagements légers ou une accélération de programme en cours d'exécution devraient permettre à ces collectivités de passer 1990 sans problème majeur de quantité. Elles sont néanmoins sensibles et à suivre de près.

. **Besoins supérieurs à la production** (collectivités en difficulté) : La production potentielle existante est inférieure à la consommation. Il faut donc envisager des interventions d'urgence, parfois provisoires, pour remédier à la pénurie d'eau potable d'ores et déjà prévisible pour l'été 1990.

Pour les communes sensibles et celles en difficulté, des interventions d'urgence sont définies cas par cas ci-après. Les programmes sont chiffrés.

IV - EXAMEN DES COLLECTIVITES SENSIBLES

(Production potentielle voisine des besoins)

. **BRANTOME**

La commune de Brantome ne possède pas assez de ressources en eau pour couvrir ses besoins. Un forage vient d'être réalisé et devrait être raccordé avant l'été. L'interconnexion sur le SIAEP de la Chapelle-Faucher permettra de passer l'été par transfert de ressources.

. **ESCOIRE**

La commune est raccordée avec Antonne et Trigonant. Eventuellement une prise d'eau dans l'Isle est envisageable à 1,500 km, à condition que la commune possède les équipements de traitements nécessaires.

. **JUMILHAC**

Les trois sources captées subissent de fortes variations de débits. Une autre source pourrait être recherchée à proximité du réseau.

. **LIORAC**

Une source située à 1,5 km en amont peut être exploitée gravitairement. Il convient de vérifier avant toute pose de conduite, l'évolution des débits de cette source et de s'assurer de ses qualités chimiques et bactériologiques par des analyses d'eau (mesures et contrôles sur deux mois, dès que possible). Les modalités du captage sont à examiner.

Une visite du bassin versant de la source permettrait de localiser les points de pollution et de définir, s'il y a lieu, les précautions temporaires à prendre.

L'utilisation temporaire de cette source est donc soumise à étude hydrogéologique préalable à la pose d'une conduite provisoire. Coût total (étude et pose de conduite) estimé à 150 000 F H.T. Eventuellement, cette source pourrait être aménagée définitivement en ouvrage de captage.

. MIALLET

La commune a entrepris des recherches en eau par forage dans les formations métamorphiques. En cas de succès, celui-ci devra être raccordé avant l'été pour garantir une sécurité de distribution.

. SAINT-ANDRE D'ALLAS

La commune de St-André d'Allas est interconnectée avec Sarlat qui fournit le débit complémentaire à celui de la source gérée par la commune. A l'intérieur du périmètre de protection du captage communal, un ouvrage capte en amont une résurgence en relation hydraulique avec le point d'eau d'alimentation en eau potable, et détourne ainsi durant la période estivale une partie des eaux.

Pour récupérer ce débit, il conviendrait de vérifier les prescriptions inscrites lors de la mise en place du périmètre de protection et le cas échéant de les faire appliquer ou bien de négocier avec l'usager l'utilisation temporaire de cette ressource pour la collectivité.

. ST-PIERRE-DE-FRUGIE

Le bourg est alimenté par un réseau privé. Le reste est desservi par BUSSIERE-GALANT. La commune pourrait recherches en cas de problème des sources sur le territoire communal.

. SAINT-SAUD LACCOUSSIERE

La partie du bourg de St-Saud Laccoussière, raccordée sur le réseau communal ne devrait pas avoir de problème d'alimentation en eau cet été.

Par contre, les populations situées à l'écart du réseau devront faire face à de grosses difficultés. Elles s'alimentent en effet individuellement dans des puits peu profonds captant des arènes granitiques. Le déficit en eau a touché en priorité cette nappe et les puits seront secs. La commune pourra avoir recours à du citernage à partir du réseau du SIAEP du Nontronnais, **120 000 à 150 000 F H.T.**

. **SALIGNAC-EYVIGNES**

La commune pourrait avoir recours à une prise d'eau de 15 m3/h dans un forage agricole situé à proximité du réseau après accord avec les propriétaires. La capacité du forage (débit, niveau) et de la qualité des eaux (analyses physico-chimiques et bactériologique) sont compatibles pour une utilisation en eau potable.

. **SARLAT**

La commune de Sarlat ne devrait pas avoir de problème majeur de distribution. En cas de nécessité, elle pourrait remettre en service le forage de la tannerie. Afin de préparer ce secours, il convient d'effectuer dès que possible par un hydrogéologue un contrôle technique de l'ouvrage (essais de débit, contrôle de la pompe et si nécessaire, inspection par caméra-vidéo) et des analyses chimiques et bactériologiques. Coût estimatif de cette intervention : **25 000 F H.T.**

. **SIAEP DE CARLUX**

Le syndicat vient de faire réaliser un forage profond. Celui-ci n'est pas encore raccordé. Ce raccordement pourrait être accéléré et réalisé avant cet été, par anticipation sur le programme de travaux prévus (avance budgétaire).

. SIAEP DE COULOUNEIX-RAZAC

Le syndicat de Coulouneix-Razac, le plus important en nombre d'abonnés du département, a des ressources importantes mais mal réparties. Le secteur nord ayant des ressources plus faibles devrait être alimenté, via le secteur sud, par la source des Moulineaux. **Travaux à mettre en oeuvre sur les réseaux.**

. SIAEP D'EXCIDEUIL

Le forage de la Pinsonnelle n'est pas exploité actuellement au maximum de sa capacité. Il doit pouvoir fournir 140 m3/h. Un pompage préalable à la mise en service devra être exécuté sur cet ouvrage jusqu'à l'obtention d'eau claire, pour effectuer un contrôle de la qualité notamment sur la turbidité des eaux et des caractéristiques hydrodynamiques conditionnant l'équipement. **Ces travaux sont en cours sur la conduite de la D.D.A.F..**

. SIAEP DE MAREUIL

Le forage de "Rudeau" devra être utilisé à 50 m3/h au lieu de 37 m3/h actuellement, par augmentation progressive du débit. Une vérification des niveaux piézométriques et de la qualité de l'eau sera à assurer pendant l'opération.

. SIAEP DE MAURENS

Le syndicat a fait exécuter un forage profond. A l'heure actuelle, l'équipement de cet ouvrage n'est pas réalisé, mais il est prévu sur la tranche de travaux suivante. Celle-ci devra être anticipée ou bien le forage pourrait être équipé et raccordé provisoirement (matériel de location).

. SIAEP DE NEUVIC

En cas de problème très important, le syndicat peut remettre en service la prise en rivière et les installations de traitements y afférent après avoir vérifié la bonne marche de l'ensemble par un essai de fonctionnement sur quelques jours.

. SIAEP DU NONTRONNAIS

Le Syndicat est tributaire des lachers du barrage de St-Estèphe. Un barrage réservoir est à l'étude.

. SIAEP DE ST-LAURENT SUR MANOIRE

Le forage réalisé au cours de l'année 1989 (80 m3/h) devra être raccordé en urgence au réseau situé à proximité. Ces travaux prévus pour cette année sont à exécuter avant l'été.

. SIAEP DE ST-PARDOUX

Les sources du Syndicat ont diminué de débit. Celui-ci peut avoir recours soit au raccordement sur St-Front-la-Rivière, si le forage qui doit être réalisé a un débit suffisant, soit éventuellement prendre l'eau dans la Dronne et la distribuer après traitement.

. ST-VINCENT LE PALUEL

En 1989, le Syndicat a fait raccorder provisoirement une source située au pied de l'église de Saint-Vincent. A cet effet, les canalisations ont été enterrées et demeurent en place. Ces installations peuvent sans surcoût fonctionner en 1990, après s'être assuré de la qualité de l'eau utilisée. Il demeure néanmoins un désaccord entre les riverains et le syndicat sur l'utilisation de cette source.

. SIAEP DE L'AUVEZERE

Pour faire face à sa consommation, le Syndicat a décidé de réaliser un forage. Celui-ci devrait être terminé avant l'été.

. SIAEP DE LA VALLEE DE L'ISLE

Une prise en rivière peut être aménagée après 800 m de canalisation et un groupe électropompe pour faire face aux besoins du syndicat. L'eau devra être traitée dans la station existante. Le raccordement provisoire s'élèverait à **250 000 F H.T.**

. SIAEP DE LA VALLEE DU TRIEUX

Le syndicat utilise actuellement une prise en rivière (La Parentie) dotée d'une station de traitement. Le manque d'eau dû à la baisse de production du forage situé à proximité peut être compensé par la mise en service provisoire d'une prise d'eau de surface à partir de l'étang des petits Moulins situé à 500 m. Le raccordement pourrait être effectué pour un montant de **100 000 F H.T.**

. SIORAC EN PERIGORD

La commune est interconnectée avec le SIAEP de Belvès. Toutefois, la commune peut remettre en service le puits de la Gravelle inutilisé, après avoir vérifié l'état des installations d'exhaure. Un essai de pompage avec vérification des niveaux devrait permettre de définir le débit d'utilisation du puits. Une analyse effectuée à la fin de l'essai permettra de certifier la bonne qualité chimique et bactériologique de l'eau pompée. **Diagnostic hydrogéologique estimé à 25 000 F H.T.**

V - COLLECTIVITES EN DIFFICULTE POUR L'ETE 1990

Les collectivités ci-après ne pourront pas faire face à la demande en eau. Elles doivent nécessairement utiliser une autre ressource, dont le raccordement doit être envisagé avant l'été.

. **BORREZE**

La commune peut s'alimenter à partir du SIAEP du Blagour (Lot) après pose d'une canalisation provisoire de 500 m, pour un montant estimé à **50 000 F H.T.**

. **LA COQUILLE**

La commune est tributaire de sa prise en rivière. Si le débit de celle-ci diminue, la commune ne pourra faire face à sa consommation.

. **FANLAC**

La commune peut se raccorder provisoirement sur le SIAEP de St-Léon-sur-Vézère par la pose d'une canalisation de 1 km. Le montant des travaux est estimé à **100 000 F H.T.**

. **FIRBEIX**

La commune n'a aucun moyen de subvenir à la totalité de ses besoins, autrement que par le citernage à partir du réseau du SIAEP de Nanthiat, ou bien la réalisation aléatoire de forages dans les formations cristallines.

Le citernage pourrait être réalisé pour un montant de 2 000 à 3 000 F par jour. Le forage nécessiterait 400 000 F (y compris étude préalable, sondages de reconnaissance, équipement et raccordement provisoire). Sauf début immédiat des recherches (avril), il est un peu tard pour espérer aboutir par la solution forages avant la fin de l'été.

. MOUZENS

La commune peut se raccorder sur le réseau de St-Cyprien (largement excédentaire) par la pose de 2 km de canalisation d'un montant de l'ordre de 200 000 F H.T.

. ST-FELIX DE VILLADEIX

La commune ne dispose pas de possibilité de raccordement avec un autre réseau. Elle devra avoir recours au citernage à partir du réseau du SIAEP de St-Georges de Monclard pour un montant de 60 000 à 70 000 F H.T. estimé.

Une autre solution : recherche d'eau dans les couches aquifères profondes coûterait environ 700 000 F plus équipement et raccordement. Il est un peu tard pour tirer profit à temps de cette possibilité.

. ST-FRONT LA RIVIERE

Le débit des sources ne suffit plus à couvrir les besoins. La commune va entreprendre avant l'été la réalisation d'un forage.

. ST-GENIES

Faute de possibilité d'interconnexion, la commune doit avoir recours au citernage à partir des communes voisines avec, toutefois quelques risques de perturber leur propre distribution (La Chapelle Aubareille, St-Amand de Coly). St-Geniès devra réaliser un ouvrage profond permettant à la fois de résoudre un problème de quantité d'eau, et d'améliorer la qualité de celle qui est desservie actuellement. Le coût des recherches préalables, des sondages de reconnaissance et de l'ouvrage d'exploitation est de l'ordre de 600 000 F H.T. Il est un peu tard pour réaliser ces travaux et mettre les installations en service d'ici l'été. La commune pourrait se raccorder au SIAEP de St-Vincent-le-Paluel pour lequel un forage va être réalisé.

. ST-JORY DE CHALAIS

L'interconnexion avec le SIAEP de la Chapelle Faucher ne devrait pas être réalisée avant 1991. La commune devra avoir recours à un citernage sur les communes voisines pour un montant de **60 000 à 70 000 F H.T.**

. ST-PRIEST LES FOUGERES

La commune devra avoir recours au citernage à partir de la "Coquille" pour un montant de **60 000 à 70 000 F H.T.** Elle peut, pour l'avenir, tenter des recherches par une campagne de prospection et de forages courts dans les formations cristallines. Le résultat est aléatoire, mais la recherche mérite d'être entreprise. Son coût estimatif est de l'ordre de **400 000 F H.T.** Il est un peu tard pour espérer aboutir d'ici l'été prochain.

. SIAEP DE BOUZIC

La source du Syndicat a, depuis le début de l'année, des signes de fléchissement. Si cela devait durer, les communes de St-Martial de Nabirat et de Nabirat qui achètent de l'eau à Bouzic, ne pourraient pas passer l'été.

. SIAEP D'ISSAC

Le syndicat d'Issac a recours au syndicat de Mussidan qui a, lui-même de gros problèmes de ressources en eau. En attendant, le syndicat pourrait capter une source située à 300 mètres au-dessus des ressources actuelles, grâce à la pose d'une canalisation provisoire, après s'être assuré du débit et de la qualité des eaux. **Montant estimatif de 30 000 F H.T.**

. SIAEP DE MAZEROLLES

La source de Font Cave diminue en période de sécheresse et pourrait éventuellement ne plus suffire aux besoins. Un forage pour le syndicat est en cours d'étude.

. SIAEP DE MUSSIDAN

Les recherches en eau se poursuivent sur le secteur de Mussidan ; elles devraient être terminées avant l'été. Des interconnexions sont prévues sur les syndicats de Neuvic et de Montpon pour un coût de **250 000 F H.T.**

. SIAEP DE ST-ALVERE LALINDE NORD

Le syndicat devra utiliser le raccordement déjà réalisé avec la commune de Lalinde fournissant 200 m3/jour. Les recherches en eau devront être poursuivies à proximité du réseau existant. La tranche de travaux de forage en cours est chiffrée à **600 000 F H.T.**

. TOURTOIRAC

La commune peut s'alimenter à partir du syndicat de Hautefort par la pose de 1 km de canalisation d'un montant estimé à **100 000 F H.T.**

. VILLEFRANCHE DU PERIGORD

La commune ne peut pas se raccorder à une autre unité distributrice. Elle devra avoir recours au citernage à partir soit de St-Cernin l'Herm, soit de Bouzic (montant 60 000 à 70 000 F) ou bien réaliser une recherche par forage profond, dont le coût est estimé à **1 200 000 F H.T.** et qui ne semble pas pouvoir être réalisé et mis en service avant l'été.

VI - RECAPITULATION ET CONCLUSIONS

Le Département de la Dordogne compte 158 collectivités productrices et distributrices d'eau potable (60 syndicats intercommunaux et 98 communes) desservant près de 1 720 000 abonnés (1988). La commune de Pontours desservie à partir des ressources provenant du département du Lot n'a pas été prise en compte.

La confrontation entre débits de production, de consommation et d'étiage (pour ceux qui sont mesurés) réalisée pour chaque collectivité (voir fiches en annexe) aboutit à l'état suivant de l'alimentation en eau potable du département face à un été de sécheresse en 1990 :

- **116 collectivités** ne devraient pas rencontrer de problème majeur de distribution en volume (l'aspect qualité n'a pas été examiné) ;

- **24 collectivités** "sensibles" devraient passer le cap d'une nouvelle année de sécheresse avec des difficultés susceptibles d'être atténuées grâce à des aménagements à mettre en place d'urgence, d'ici l'été ;

- **18 collectivités** ne pourront pas faire face à la demande sans passer par des solutions de citernage ou des travaux importants à mettre en place avant l'été 1990, ce qui est a priori irréaliste (délais).

La nouvelle sécheresse pourrait affecter en 1990 près de 35 000 abonnés, soit 20 % des foyers desservis dans le département.

L'analyse de la situation a porté sur la quantité d'eau distribuée. L'aspect qualitatif de l'eau n'a pas été pris en compte. Il se pourrait que certaines dégradations de qualité apparaissent avec l'aggravation de la sécheresse, ce qui augmenterait la proportion de population touchée, notamment pour les collectivités utilisant des points d'eau de subsurface (puits), des prises en rivière et des sources.

En ce qui concerne les 24 collectivités sensibles mais susceptibles d'être dépannées grâce à des aménagements d'urgence à entreprendre dans les meilleurs délais, les aménagements dont le coût est chiffré (voir tableau récapitulatif) se classent en :

- <u>Interconnexion avec un réseau voisin aux ressources suffisantes</u>

Les interconnexions ont été réalisées récemment et fonctionneront cet été pour la commune de Brantome, Escoire, St-André d'Allas, Siorac et le syndicat de Coulounneix.

- Remise en service d'un ancien captage

Après avoir vérifié le bon fonctionnement des installations existantes, ainsi que les débits et la qualité de l'eau, les communes de Sarlat et Siorac, ainsi que les syndicats de Cantillac, Neuvic, pourraient subvenir complètement à leurs besoins.

- Augmentation de la capacité d'exhaure

Les syndicats d'Excideuil et de Mareuil possèdent des ouvrages profonds qui ne sont pas exploités à leur capacité maximale et dont les installations permettent d'augmenter la production. Les ouvrages pourront être utilisés à des débits supérieurs après s'être assuré de la qualité de l'eau et des caractéristiques hydrodynamiques des ouvrages sous prescriptions et contrôle d'un hydrogéologue.

- Utilisation d'une autre ressource située à proximité

Les communes de Liorac, Salignac-Eyvignes, et les syndicats de Saint-Vincent-le-Paluel, de la vallée de l'Isle, de la vallée du Trieux possèdent à proximité de leurs installations des ressources facilement utilisables. Pour les autres, les raccordements pourraient être réalisés pour un montant de 500 000 F H.T. en s'assurant auparavant du débit de ces ressources, de leur qualité et de la compatibilité avec les installations existantes. Les communes de Jumilhac, St-Pierre de Frugie pourraient rechercher des ressources sur leur territoire en cas de problème.

- Equipement d'un ouvrage réalisé

Les syndicats de Carlux, Maurens, St-Laurent sur Manoire ont fait réaliser l'année dernière des forages profonds. L'équipement de ces ouvrages et leur raccordement au réseau sont prévus pour cette année. La tranche de travaux s'y rapportant doit être réalisée avant l'été, les crédits étant déjà mis en place. Les syndicats de l'Auvezère et la commune de Miallet ont entamé des recherches par forages qui devraient aboutir avant l'été. La commune de St-Pardoux pourrait être raccordée à St-Front la Rivière si le forage qui doit être réalisé est positif.

- Citernage

La commune de Saint-Saud Laccoussière ne peut résoudre le problème de ces écarts que par citernage approvisionné sur un autre réseau pour 120 000 F H.T.

Le montant global à inscrire pour résoudre l'approvisionnement en eau des collectivités sensibles et susceptibles de présenter des problèmes cet été s'élève à 620 000 F H.T. minimum auxquels s'ajoutent quelques études.

Pour les 13 collectivités en difficulté certaine et qui ne pourront faire face à la demande en eau, les solutions sont :

- Raccordement provisoire à un autre réseau

Les communes de Borrèze, Fanlac, Mouzens, Tourtoirac et les syndicats de St-Alvère Lalinde Nord et Mussidan devront réaliser des interconnexions temporaires ou définitives avec un réseau voisin. Ceci est déjà réalisé pour le syndicat de St-Alvère. Le montant des interconnexions est de **700 000 F H.T.**

- Utilisation provisoire d'une autre ressource

Le syndicat d'Issac peut capter une source située à proximité du réseau pour un montant de **30 000 F H.T.** après s'être assuré de la qualité de l'eau et du débit.

- Citernage ou forage à réaliser

Pour le syndicat de Mussidan, les recherches sont en cours. Pour les communes de Firbeix, St-Félix-de-Villadeix, St-Geniès, St-Priest-Les Fougères, ST-Jory de Chalais, La Coquille et Villefranche devront avoir recours soit au citernage pour un montant total de **530 000 F H.T.**, soit à la mise en oeuvre très rapide de recherches en eau souterraine profonde par forages. Le montant de ces recherches est évalué à **5 200 000 F H.T.** Le syndicat de St-Alvère Lalinde Nord pourrait continuer les recherches entreprises et temporairement abandonnées, alors que pour les autres, les délais des procédures et des travaux sont probablement trop longs pour espérer en tirer bénéfice l'été prochain.


Le montant global des interventions d'urgence pour les collectivités en difficulté s'élève à 1 260 000 F H.T. La réalisation de sondages dans des nappes profondes pourrait se faire pour un montant de 3 300 000 F H.T.

SENSIBILTE DES CAPTAGES A.E.P A UNE SECONDE ANNEE DE SECHERESSE

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET DE LA DORDOGNE

DORDOGNE

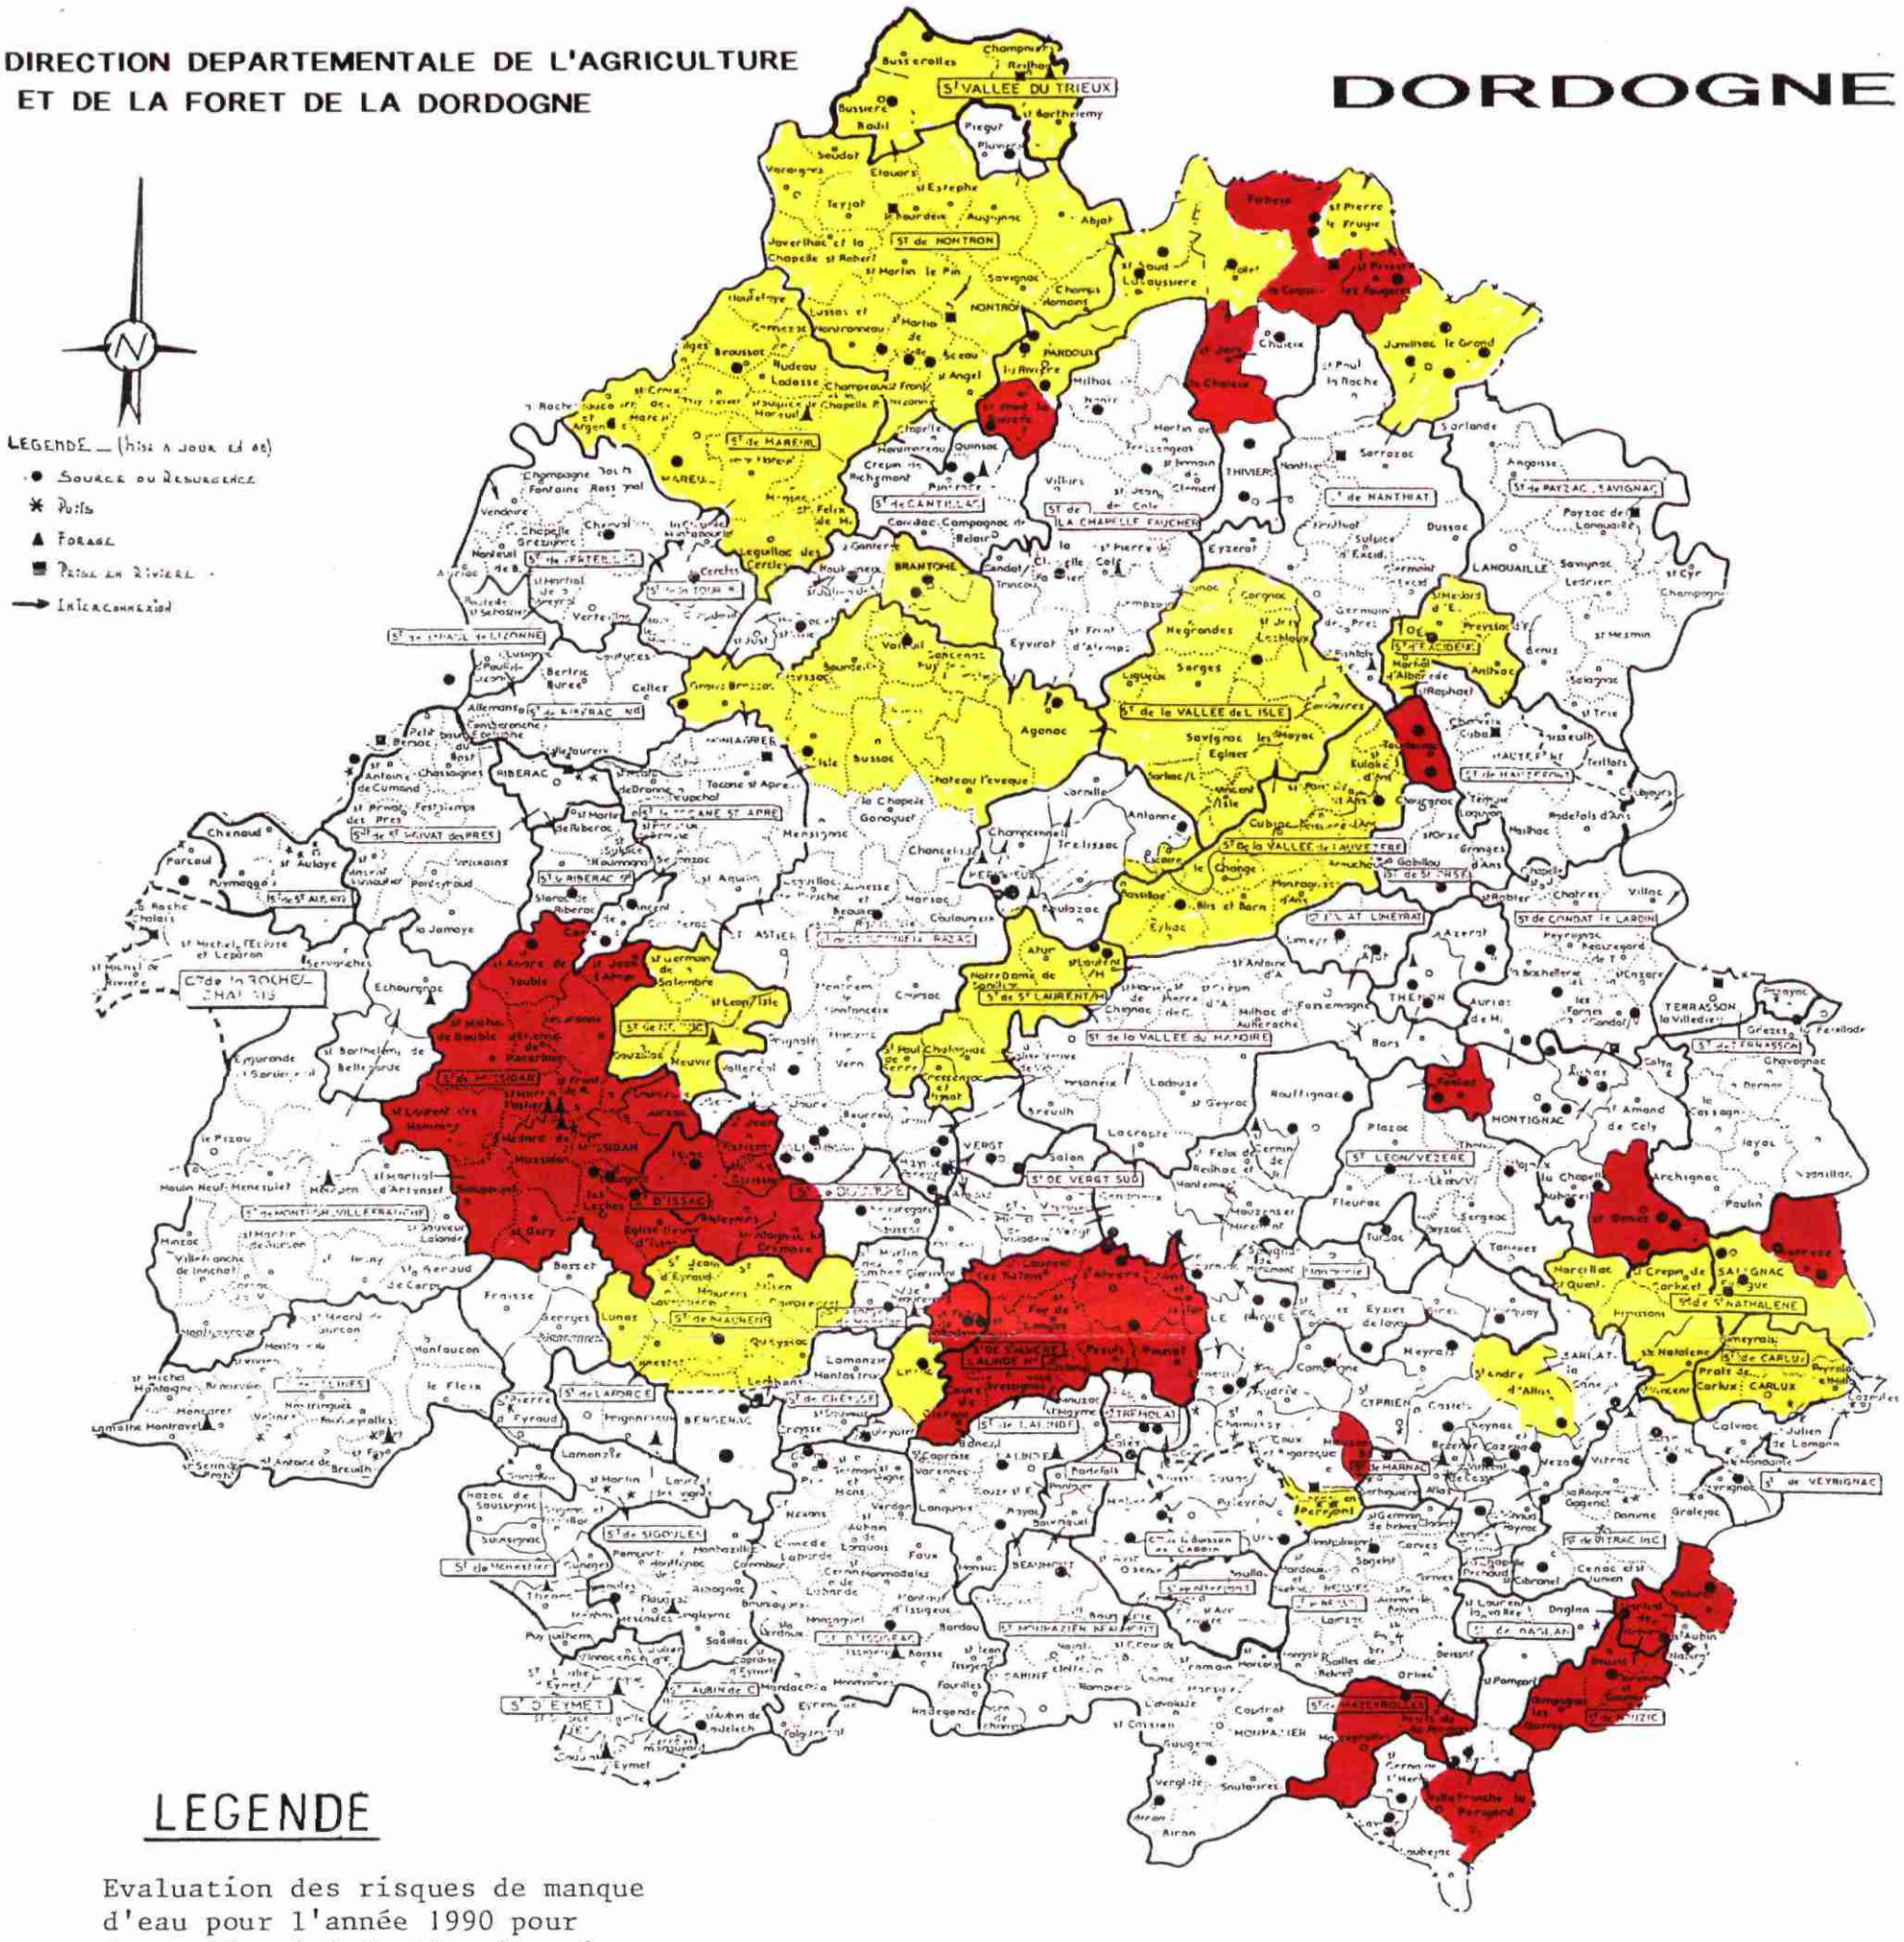

LEGENDE

Evaluation des risques de manque d'eau pour l'année 1990 pour les collectivités distributrices

- A HAUTS RISQUES DE PENURIE
- A RISQUES MOYENS DE PENURIE
- SANS RISQUE DE PENURIE

FIGURE 6
BRGM

CONCLUSION GENERALE

Le département de la Dordogne va vivre un nouvel été de sécheresse en 1990. Des interventions d'urgence s'imposent sur 42 collectivités distributrices d'eau potable sensibles ou en difficulté au niveau des ressources.

Le budget d'urgence à mettre en place est estimé autour de 2 000 000 F H.T. auxquels pourraient s'ajouter des forages nouveaux pour environ 5 200 000 F H.T. Sur ces montants, des participations d'urgence en subventions pourraient être demandées immédiatement à l'Agence de Bassin Adour-Garonne, afin d'accélérer les procédures de montage financier des dossiers.

* * *
*

x Coût supérieur à 30 000 F H.T. o Coût inférieur à 30 000 F H.T. * Financement programmé

SOLUTIONS POSSIBLES

	COLLECTIVITE	Raccordement du forage Anticipation tranche de travaux	Raccordement à un autre réseau	Raccordement à une autre ressource	Reprise d'un ancien forage	Augmentation capacité d'un ouvrage	Citernage	Forage ou barrage réservoir à réaliser
	BRANTOME		o					
	ESCOIRE		o					
	JUMILHAC			* envisagé				
	LIORAC			x 150 000				
	MIALLET							*
	ST-ANDRE D'ALLAS		o					
	ST-PIERRE DE FRUGIE			* envisagé				
	ST-SAUD LACCOUSSIERE						x 120 000	
	SALIGNAC EYVIGNES			o				
	SARLAT				o			
	SIAEP de CARLUX	*						
	SIAEP de COULOUNNEIX		o					
	SIAEP d'EXCIDEUIL					o		
	SIAEP de MAREUIL					o		
	SIAEP de MAURENS	*						
	SIAEP de NEUVIC				o			
	SIAEP du NONTRONNAIS							*
	SIAEP de ST-LAURENT/MANOIRE	*						
	SIAEP de ST-PARDOUX		* à l'étude					
	SIAEP de ST-VINCENT LE PALUEL			o				
	SIAEP de la Vallée de l'Isle			x 250 000				
	SIAEP de la Vallée du Trieux			x 100 000				
	SIAEP de la Vallée Auvezère							*
	SIORAC				o			
	BORREZE		x 50 000					
	LA COQUILLE			à l'étude				
	FANLAC		x 100 000					
	FIRBEIX						x 180 000	x 400 000
	MOUZENS		x 200 000					
	ST FELIX DE VILLADEIX						x 70 000	x 700 000
	ST FRONT LA RIVIERE							en cours
	ST GENIES						x 70 000	x 600 000
	ST-JORY DE CHALAIS						x 70 000	
	ST PRIEST LES FOUGERES						x 70 000	x 400 000
	SIAEP DE BOUZIC							x 1 200 000
	SIAEP d'ISSAC			x 30 000				
	SIAEP DE MAZEROLLES							x 700 000
	SIAEP DE MUSSIDAN		x 250 000					
	SIAEP de ST-ALVERE		o					
	TOURTOIRAC		x 100 000					
	VILLEFRANCHE DU PERIGORD						x 70 000	x 1 200 000
			700 000	530 000			650 000	5 200 000

FICHIERS DES COLLECTIVITES DISTRIBUTRICES

D'EAU POTABLE

(par ordre alphabétique)

* * *
*

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: ALLAS LES MINES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: ALLAS LES MINES	D1: LES ISLOTS	T1: PU	Q1: 10
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 107 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 6,7 MAXIMA CONSOMME (ABONNE X CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 10 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectée au SIAEP de BELVES
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: ALLES SUR DORDOGNE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: ALLES SUR DORDOGNE	D1: PUITS DE SORS	T1: PU	Q1: 12
C2: ALLES SUR DORDOGNE	D2: FOURNIER	T2: SO	Q2: 13
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 190 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE X CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 25 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectée avec LE BUISSON CADOUIN.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:ANTONNE ET TRIGONANT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:ANTONNE ET TRIGONANT	D1:LES BORIES	T1:SO	Q1: 50
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 447 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 27,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:AUBAS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:AUBAS	D1:LAUDEGERIE	T1:SO	Q1:
C2:AUBAS	D2:LE BOUSQUET	T2:SO	Q2: 10
C3:AUBAS	D3:AUBAS	T3:SO	Q3:
C4:AURIAC DE PERIGORD	D4:LES PREAUX	T4:SO	Q4: 10
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 97 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 6,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 20 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnecte avec MONTIGNAC.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:AUDRIX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 83 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 5,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:[illegible]SAINT-CHAMASSY.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:AURIAC DU PERIGORD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:AURIAC DE PERIGORD	D1:AYGUEPARSE	T1:SO	Q1: 8
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 200 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 12,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 8 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnectée avec CONDAT (15m3/h)
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:AZERAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:AZERAT	D1:BOURG	T1:SO	Q1: 19
C2:AZERAT	D2:LA SERVOLLE	T2:SO	Q2: 5
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 253 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 15,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 24 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 18 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectee a THENON.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:BARS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 122 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par le SIAEP DE LA VALLEE DU MANOIRE et THENON.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: BERGERAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: BERGERAC	D1: PIMONT	T1: FO	Q1: 100
C2: LEMBRAS	D2: FONT CHAUDE	T2: SO	Q2: 350
C3: LEMBRAS	D3: DUMONT	T3: SO	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 10800 CONSOMMATION: 0,7 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 315 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 450 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: la station des Gilets, prise en rivière peut etre remise en service
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins < production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: BESSE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: BESSE	D1: MOULIN DE BESSE	T1: SO	Q1: 5
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 18 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 1,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 5 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins < production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: BORREZE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: BORREZE	D1: SOURCE DU BOURG	T1: SO	Q1: 12
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 56 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 12 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: La commune peut s'alimenter à partir du syndicat du BLAGOUR
02: (LOT) par la pose d'une canalisation provisoire de 500 metres.
03:
04:

MONTANT: 50000

besoins>production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: BOULAZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: BOULAZAC	D1: LESPARAT	T1: SD	Q1: 100
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1560 CONSOMMATION: 1,3 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 84,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 100 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:BRANTOME | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BRANTOME	D1:SOURCE DE L'ABBAYE	T1:SO	Q1: 20
C2:BRANTOME	D2:LA ROQUE	T2:SO	Q2: 23
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1040 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 65,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 43 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Complement par le SIAEP DE LA CHAPELLE-FAUCHER INDISPENSABLE.
O2:Branchement deja realisé.
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:BUGUE (LE) | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BUGUE (LE)	D1:PLANCAT	T1:SO	Q1:
C2:BUGUE (LE)	D2:LADOUX,LADOUGH	T2:SO	Q2: 100
C3:BUGUE (LE)	D3:CANTAGREL	T3:FO	Q3: 0
C4:BUGUE (LE)	D4:LA PLANETE	T4:PU	Q4: 0
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1452 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 90,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 100 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage ne sert plus.La source de ladoux peut produire plus.
O2:LE BUGUE fournit 15 m3/h a LIMEUIL et 5 m3/h a JOURNIAC
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:BUISSON CADOUIN (LE) | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BUISSON CADOUIN (LE)	D1:PUITS DU PONT DE VI	T1:PU	Q1: 75
C2:BUISSON CADOUIN (LE)	D2:LE PEYRAT,SALVAGIE	T2:SO	Q2: 6
C3:MOLIERES	D3:BORDIAL	T3:SO	Q3: 16
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1219 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 76,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 97 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 82 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Eventuellement en cas de probleme,le puits en cours de creu-
02:sement pourrait etre raccorde provisoirement.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CALVIAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CALVIAC	D1:LA RIVIERE SUD	T1:PU	Q1: 15
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 212 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 13,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 15 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CAMPAGNE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CAMPAGNE	D1:FONT QUI BOUT,MENAR	T1:SO	Q1: 50
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 180 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CARSAC-AILLAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CARSAC-AILLAC	D1:LE CODERC	T1:SO	Q1: 12
C2:CARSAC-AILLAC	D2:SOURCE DU BOURG	T2:SO	Q2: 40
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 540 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 33,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 52 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:interconnectée avec le SIAEP DE VITRAC.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CASTELNAUD LA CHAPELLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CASTELNAUD LA CHAPELLE	D1:LA TREILLE	T1:SO	Q1: 4
C2:CASTELNAUD LA CHAPELLE	D2:FONT-PRIME,TOURNE-P	T2:SO	Q2: 40
C3:VEYRINES DE DOMME	D3:LES ENVEAUX,PEYTOL	T3:SO	Q3: 0
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 311 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 19,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 44 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 20 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordee sur VEZAC(20m3/h).
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CAZOULES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CAZOULES	D1:LES BORGNES	T1:PU	Q1: 16
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 240 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 15,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 16 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Baisse de niveau dans le puits.Interconnectéeavec CARLUX.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CENDRIEUX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:VEYRINES DU VERGT	D1:LA COURDIE	T1:SO	Q1: 20
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 208 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 13,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 20 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnectée avec le siaep de la VALLEE du MANOIRE.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CHALEIX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CHALEIX	D1:FONTACHOULET	T1:SO	Q1: 17
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 251 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 15,7 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 17 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CHAMPCEVINEL | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 719 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 44,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Alimentee par TRELISSAC.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CHAPELLE AUBAREILLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CHAPELLE AUBAREILLE	D1:MOLIERE	T1:SO	Q1: 15
C2:CHAPELLE AUBAREILLE	D2:LES MAZEAUX	T2:SO	Q2: 10
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 161 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 10,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 25 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 17 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:La source des MAZEAUX peut etre exploitee a 25 m3/h.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CHAPELLE MONTMOREAU | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CHAPELLE MONTMOREAU	D1:LITOU	T1:SO	Q1: 6
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 52 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 6 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:COLY | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:COLY	D1:BOURG	T1:PU	Q1: 17
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 130 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 8,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 17 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:COQUILLE LA | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:LA COQUILLE	D1:	T1:PR	Q1: 20
C2:SAINT-PIERRE DE FRUGIE	D2:PUYSSECHIEN 1	T2:SO	Q2: 10
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 785 CONSOMMATION:0,6 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 19,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:CORNILLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 173 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 10,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par TRELISSAC.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:COUBJOURS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 86 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 5,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par le SIAEP DE YSSANDONNAIS (CORREZE).
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:COUX ET BIGARROQUE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:COUX	D1:	T1:PR	Q1: 40
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 545 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 34,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 40 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:ESCOIRE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:ESCOIRES	D1:FONT DE PRE	T1:SO	Q1: 11
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 129 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 8,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 11 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordee avec ANTONNE.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

,besoins=production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:FANLAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:FANLAC	D1:PUYDURAND	T1:SO	Q1: 4
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 58 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 4 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 3 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordement provisoire sur le SIAEP DE ST-LEON par pose de
O2:1 km de conduite à Malisen
O3:
O4:

MONTANT: 100000

besoins>production

PREVISION 1990:2

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:FIRBEIX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:FIRBEIX	D1:CHATENET	T1:SO	Q1: 9
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 185 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 9 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:citernage par NANTHIAT ou forage a realiser.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

besoins>production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:GARDONNE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:GARDONNE	D1:LES ANDRIEUX	T1:PU	Q1: 24
C2:SAUSSIGNAC	D2:LAPRADE	T2:PU	Q2: 35
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 576 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 36,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 59 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:GONTERIE BOULOUNEIX LA | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:GONTERIE BOULOUNEIX	D1:LA ROCHE	T1:SO	Q1: 8
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 131 CONSOMMATION:0,6 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 8 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:JAYAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 14 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Incluedans le SIAEP DU CAUSSE DE TERRASSON.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:JOURNIAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:JOURNIAC	D1:LA LOQUACE,LE BRAGU	T1:SO	Q1: 15
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 198 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 12,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 15 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnectee avec LE BUGUE et MAUZENS.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:JUMILHAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:JUMILHAC LE GRAND	D1:CHALUSSET	T1:SO	Q1:
C2:JUMILHAC LE GRAND	D2:BIONE	T2:SO	Q2: 8
C3:JUMILHAC LE GRAND	D3:PUYGERS	T3:SO	Q3: 20
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 670 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 22,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 28 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordee a SAINT-YRIEX. Les sources subissent de fortes variations. Une autre
02: source pourrait etre recherchee.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production 2

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:LACROPTE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 228 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 14,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par SIAEP DE LA VALLEE DU MANOIRE et THENON.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:LAVAUR | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:LAVAUR	D1:LE TEMPLE 1 ET 2	T1:SO	Q1: 7
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 63 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 7 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:LIMEUIL | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:LIMEUIL	D1:GRANDS BARRIS	T1:SO	Q1: 0
C2:LIMEUIL	D2:FONGAUFFIER,JAUMARD	T2:SO	Q2: 0
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 212 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 13,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectée avec BUGUE (15 m3/h).
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:LIORAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:LIORAC	D1:MOULIN DE CARRIERE	T1:SO	Q1: 10
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 136 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 8,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 10 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Utilisation d'une autre source situee a 1.5 km au dessus,
O2:
O3:
O4:

MONTANT: 150000

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MAUZENS MIREMONT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MAUZENS MIREMONT	D1:GRAND FOND	T1:SO	Q1: 30
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 178 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MEYRALS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MEYRALS	D1:SAINT RAPHAEL	T1:SO	Q1: 50
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 256 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 16,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MIALET | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MIALET	D1:LE BOURG	T1:SO	Q1: 7
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 295 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 9,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 7 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Forage en cours de réalisation.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MOLIERES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MOLIERES	D1:FONT DE GAUMONT	T1:SO	Q1: 10
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 145 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 9,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 10 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MONTIGNAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MONTIGNAC	D1:LA FAGEOTTE	T1:SO	Q1: 120
C2:MONTIGNAC	D2:FONT NEGRE	T2:SO	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1463 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 91,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 120 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MOULEYDIER | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MOULEYDIER	D1:FONTAINE BLEUE 1 ET	T1:SO	Q1:
C2:MOULEYDIER	D2:FONT BOURANNE	T2:SO	Q2: 50
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 592 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 37,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:MOUZENS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MOUZENS	D1:LES CAILLOUX,CARBON	T1:PU	Q1: 16
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 118 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 16 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:En 1989, la commune n'a pas eu d'eau pendant une journée.
02:Raccordement possible sur ST-CYPRIEN par la pose d'une conduite de 2 km
03:
04:

MONTANT: 200000
besoins>production
PREVISION 1990:2

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:NABIRAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:NABIRAT	D1:BOISSIERE,CABANES	T1:SO	Q1: 16
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 122 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 16 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:NONTRON | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:NONTRON	D1:	T1:PR	Q1: 50
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1360 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 45,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 0 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:PARCOUL | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PARCOUL	D1:LES BARGES	T1:PU	Q1: 15
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 181 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 15 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:PAUSSAC SAINT VIVIEN | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PAUSSAC SAINT VIVIEN	D1:LES QUATRE FONTAINE	T1:SO	Q1: 17
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 325 CONSOMMATION:0,9 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 12,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 17 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimente st-just.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:PAZAYAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PAZAYAC	D1:LES BOURIEUX	T1:SO	Q1: 23
C2:PAZAYAC	D2:JABANEL	T2:PU	Q2: 20
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 247 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 15,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 43 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 20 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990:0 besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:PERIGUEUX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PERIGUEUX	D1:LE CLUZEAU	T1:SO	Q1: 275
C2:PERIGUEUX	D2:L'ABIME	T2:SO	Q2: 900
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 9 858 CONSOMMATION: 1,4 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 575,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 1175 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:PIEGUT-PLUVIERS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PIEGUT-PLUVIERS	D1:PATUREAU	T1:SO	Q1: 25
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 768 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 25,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 25 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:La source baisse en ete, le complement est pris sur NONTRON.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:RIBERAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:RIBERAC	D1:LES COUTURES	T1:PU	Q1: 30
C2:RIBERAC	D2:LATIER	T2:PU	Q2: 30
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1880 CONSOMMATION:0,0 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 60 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:ROCHE CHALAIS LA | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1: LA Roche ChALAIS	D1: Le moulin	T1:pr	Q1: 62
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1287 CONSOMMATION: 0,7 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 37,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 62 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:ROUFFIGNAC SAINT CERNIN | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:ROUFFIGNAC SAINT CERNIN	D1:FONT MARCEL	T1:SO	Q1: 12
C2:ROUFFIGNAC SAINT CERNIN	D2:MOULIN TRIQUET	T2:SD	Q2: 80
C3:ROUFFIGNAC SAINT CERNIN	D3:FONT CRU	T3:SO	Q3: 40
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 884 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 55,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 132 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT AMAND DE COLY | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-AMAND DE COLY	D1:LA PEYTIVIE	T1:SO	Q1: 17
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 120 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 17 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT ANDRE D'ALLAS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-ANDRE-D'ALLAS	D1:VILLENEUVE	T1:SO	Q1: 25
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 215 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 13,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 25 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 15 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:UN agriculteur detourne une partie des eaux par captage.
02: .La commune est interconnecte
03:avec SARLAT.
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT AUBIN DE CALEDECH | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-AUBIN-DE-CALEDECH	D1:BARDOULY	T1:SO	Q1: 10
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 358 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 22,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 10 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordement sur SIAEP D'EYMET realise.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT AUBIN DE NABIRAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-AUBIN DE NABIRAT	D1:BOBIE	T1:SO	Q1: 16
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 58 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 3,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 16 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT AVIT-SENIEUR | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 232 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 14,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnecté a MONTFERRAND et MOLIERES.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins\production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT CERNIN DE L'HERM | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-CERNIN L'HERM	D1:SOURCE DU BOURG	T1:SO	Q1: 7
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 117 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 7 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Débit de la source bien supérieur au débit exploité.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production .

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT CHAMASSY | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-CHAMASSY	D1:PUITS DE VIC 1 ET 2	T1:PU	Q1: 44
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 224 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 14,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 44 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT CYPRIEN | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CASTELS	D1:REDON ESPIC	T1:SO	Q1: 41
C2:SAINT-CYPRIEN	D2:PUITS DE LA GARE,TR	T2:PU	Q2: 24
C3:SAINT-CYPRIEN	D3:MALPAS	T3:FO	Q3: 100
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 988 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 61,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 165 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 108 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Forage en cours d'equipement.Alimente les communes de
02:CASTELS (15 m3/h) et BEZENAC (10 m3/h).
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT FELIX DE REILHAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-FELIX DE REILHAC	D1:LE PEUCH 1	T1:SD	Q1: 80
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 113 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 80 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT FELIX DE VILLADEIX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-FELIX DE VILLADEIX	D1:FONT GUILHEM	T1:SO	Q1: 6
C2:SAINT-FELIX DE VILLADEIX	D2:FONT MAURELI	T2:SO	Q2: 10
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 140 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 8,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 16 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 8 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Citernage à partir SIAEP DE ST-GEORGES ou forage à realiser.
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins>production
PREVISION 1990:'

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT FRONT LA RIVIERE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-FRONT LA RIVIERE	D1:CHATEAUGAILLARD	T1:SO	Q1: 13
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 292 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 9,7 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 13 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 8 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Une partie (180 ab) alimentee par SIAEP DE CANTILLAC.
02: Un forage doit être réalisé avant l'été
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:' besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT GENIES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-GENIES	D1:LE PINSOU	T1:SO	Q1: 20
C2:SAINT-GENIES	D2:CANTALOUBE	T2:SO	Q2: 0
C3:SAINT-GENIES	D3:FONT D'AUZELOU	T3:SO	Q3: 10
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 274 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 17,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE :< 17 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Les sources ne suffisent plus en etiage.
02: Forage à réaliser.
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT JORY DE CHALEIX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-JORY DE CHALEIX	D1:FONT FAURE	T1:SO	Q1: 6
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 250 CONSOMMATION:0,6 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 6,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 6 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 3 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectée avec CHALEI... Une partie de la commune doit etre interconnectée
02: avec le SIAEP de la chapelle Faucher.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT JULIEN DE BOURDEILLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-JULIEN DE BOURDEILLE	D1:LES QUATRE FONTS	T1:SO	Q1: 11
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 66 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 4,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 11 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT JULIEN DE LAMPON | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-JULIEN DE LAMPON	D1:LA BORGNE	T1:PU	Q1: 19
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 323 CONSOMMATION:1,2 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 16,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 19 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production 2

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT JUST | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 73 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 4,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par PAUSSAC SAINT VIVIEN.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT MARTIAL DE NABIRAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-MARTIAL DE NABIRAT	D1:FONT DE FAUR	T1:SO	Q1: 24
C2:SAINT-MARTIAL DE NABIRAT	D2:LE TREIL,GREZELOU	T2:SO	Q2: 15
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 308 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 19,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 39 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : >19,3 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Baisse des debits a l'etiage,
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT MARTIAL DE VALETTE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-MARTIAL DE VALETTE	D1:GRAND BREUILH	T1:SO	Q1: 18
C2:SAINT-MARTIAL DE VALETTE	D2:MALIBAS	T2:SO	Q2:
C3:SAINT-MARTIAL DE VAL	D3:SABOURET	T3:SO	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 303 CONSOMMATION:0,7 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 8,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 18 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: NONTRON.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT PIERRE D'EYRAUD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-PIERRE-D'EYRAUD	D1:LARBOGNE	T1:PU	Q1: 60
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 705 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 44,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 60 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production 0

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT PIERRE DE FRUGIE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-PIERRE DE FRUGIE	D1:LE PUY	T1:SO	Q1: 5
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 20 CONSOMMATION:0,0 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 5 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Il existe un reseau prive alimentant le bourg (20ab).Le reste
02:est alimente par BUSSIERE GALANT. La Commune pourrait rechercher des sources
03: sur son Territoire
04:

MONTANT:

besoins/ production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT PRIEST LES FOUGERES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-PRIEST LES FOUGERES	D1:LES CORPS	T1:SO	Q1: 13
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 275 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 9,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 13 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 5 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Prise dans le ruisseau du PERIGORD entre 5 et 6m3/h.Sinon
02:citernage par LA COQUILLE ou forage dans le socle.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:. besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT SAUD LACOUSSIERE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-SAUD LACOUSSIERE	D1:PEYFREIX	T1:SO	Q1: 10
C2:SAINT-SAUD LACOUSSIERE	D2:LA BBUCHERIE	T2:SO	Q2: 2
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 286 CONSOMMATION:0,6 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 7,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 12 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Probleme pour les ecarts important .Apport par SIAEP DU
02:NONTONNAIS.par citernage.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:1 besoins=production .

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT SEVERIN D'ESTISSAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-SEVERIN D'ESTISSAC	D1:LES FARGES,HAUROUX	T1:SO	Q1: 3
C2:	D2: -	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 31 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 1,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 3 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT VINCENT DE CONNEZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-VINCENT-DE-CONNEZAC	D1:FONTAINE DE GAUT	T1:SO	Q1: 12
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 269 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 16,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 12 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnectee avec le SIAEP de TOCANE.
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINT VINCENT DE COSSE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-VINCENT DE COSSE	D1:BIRAT	T1:SO	Q1: 35
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 193 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 12,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 35 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:le debit a l'etiage a chute.La commune alimente BEZENAC.
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SAINTE ORSE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINTE-ORSE	D1:LES MICHAUDS	T1:SO	Q1: 50
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 440 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 27,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

besoins<production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SALIGNAC-EYVIGNES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BORREZE	D1:CANTERANNE	T1:PU	Q1: 22
C2:SALIGNAC-EYVIGNES	D2:MALMONT 1 ET 2	T2:SO	Q2: 10
C3:SALIGNAC-EYVIGNES	D3:LA VEYSSIERE	T3:SO	Q3: 17
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 445 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 27,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 49 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 25 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:prise d'eau dans le forage agricole (15 m3/h).
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

besoins=production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: SARLAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: SARLAT	D1: LA MOUSSIDIERE	T1: SO	Q1: 120
C2: SARLAT	D2: LA TANNERIE	T2: FO	Q2: 80
C3: SARLAT	D3: PUITS DE LA TANNERI	T3: SO	Q3: 35
C4: SARLAT	D4: LE PONTET	T4: SO	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 3660 CONSOMMATION: 1,0 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0.0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 165 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Reprise en route du Forage
O2:
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: SIAEP AJAT-LIMEYRAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: AJAT	D1: LA PLANCHE	T1: SO	Q1: 8
C2: AJAT	D2: DESIREE	T2: SO	Q2:
C3: LIMEYRAT	D3: LA PINOLIE	T3: SO	Q3: 10
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 377 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 23,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 18 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 5 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Le complement est fourni par THENON mais juste a cause du
O2: diametre des tuyaux.
O3:
O4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP BADEFOLS SUR DORDOGNE — POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	Q4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 195 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 12,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:.. a SIAEP DE MONTPAZIER et LALINDE.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP BELVES — POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAGELAT	D1:FONGAUFFIER	T1:SO	Q1: 177
C2:SALLES DE BELVES	D2:TUNNEL DU GOT	T2:SO	Q2: 12
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1758 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :109,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 189 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Debit a l'etiage plus faible ,mais compatible avec la demande.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP BOUZIC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BOUZIC	D1:TROU DU VENT,	T1:SO	Q1: 66
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 380 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 23,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 66 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : <66 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le Syndicat utilise l'eau pour 2/5 et cede pour 2/5 de l'eau à
02:SALVIAC et 1/5 à ST-MARTIAL.Le debit capte pourrait eventuellement
03: Diminué, si la baisse observée se confirmait. Alors le Syndicat ne pourrait faire face
04:A l'ensemble des besoins

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CANTILLAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:QUINSAC	D1:LA ROCHE	T1:SO	Q1: 0
C2:QUINSAC	D2:LA ROCHE	T2:SD	Q2: 60
C3:SAINT-PANCRACE	D3:CHABANS	T3:SO	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 815 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 50,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 60 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:LA source de la ROCHE peut etre reutilisee en pointe.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:1 besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CARLUX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CARLUX	D1:LAVIGERIE,LA TREILL	T1:PU	Q1: 80
C2:CARLUX	D2:LES TEILLES	T2:FO	Q2: 65
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 835 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 52,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 145 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 40 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Forage à raccorder en urgence.
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins=production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CAUSSE DE TERRASSON | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:DORNAC	D1:FO 1	T1:SD	Q1: 20
C2:DORNAC	D2:FO 2	T2:SD	Q2: 20
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1150 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 71,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 40 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Achat d'eau a TERRRASSON.
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CHAPELLE FAUCHER | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CHAPELLE FAUCHER	D1:LAS FONS	T1:SO	Q1: 180
C2:SAINT PIERRE DE COLE	D2:FORAGE AEP	T2:SD	Q2: 50
C3:SAINT-MARTIN DE FRESSE	D3:FONT GRAULIER	T3:SO	Q3: 25
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2170 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :135,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 255 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 250 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Fourni de l'eau a BRANTOME (1000 M3/J).
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CONDAT SUR VEZERE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CONDAT SUR VEZERE	D1:FO 1	T1:FO	Q1: 120
C2:CONDAT SUR VEZERE	D2:FO 2	T2:SD	Q2: 50
C3:CONDAT SUR VEZERE	D3:	T3:PR	Q3: 100
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2950 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :184,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 270 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Un quart du debit est utilise par des industries.
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP COULOUNEIX-RAZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:GRIGNOLS	D1:FONTANY	T1:SO	Q1: 30
C2:RAZAC SUR L'ISLE	D2:LES MOULINEAUX	T2:SO	Q2: 500
C3:SAINT-MAIME DE PEREYROL	D3:LA RENARDIE 1 ET 2	T3:SO	Q3: 12
C4:SAINT-MAIME DE PEREYROL	D4:LA JAUBERTE	T4:SO	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES:15500 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :968,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 542 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP COULOUNEIX-RAZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:VILLAMBLARD	D1:LE ROY	T1:SO	Q1: 21
C2:VILLAMBLARD	D2:FLOYAC	T2:SO	Q2: 10
C3:VILLAMBLARD	D3:SIORAC	T3:SO	Q3:
C4:VILLAMBLARD	D4:LE CLUZELOU	T4:SO	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: CONSOMMATION: M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 31 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP COULOUNIEIX RAZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:AGONAC	D1:BEZAN	T1:SO	Q1: 16
C2:GRAND-BRASSAC	D2:LE BAS PLANTIER	T2:SO	Q2: 19
C3:LISLE	D3:LE LAVOIR	T3:SO	Q3: 95
C4:LISLE	D4:BULLIDOUR	T4:SO	Q4:
C5:VALEUIL	D5:GERBAUDIE	T5:SO	Q5: 41
C6:VALEUIL	D6:MOULIN D'AMENOT	T6:PU	Q6: 10

ABONNES: CONSOMMATION: M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 0,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 171 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:le secteur Nord pout avoir des problemes en cas de secherresse
02:car il ne pout recevoir de l'eau d'autres syndicats
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:1

.besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP CREYSSE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CREYSSE	D1:LES GRANDES FONTAIN	T1:SO	Q1: 100
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1569 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 98,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 100 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP DAGLAN | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:DAGLAN	D1:PUITS DU BOURG	T1:PU	Q1: 70
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 768 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 48,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 70 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP DOUVILLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:DOUVILLE	D1:LE RINGEARD	T1:SO	Q1: 30
C2:DOUVILLE	D2:L'ABIME,LEYSSANDONN	T2:SO	Q2: 10
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 275 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 17,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 40 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Les sources ont diminue de debit mais permettent encore
02:l'alimentation.
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP EXCIDEUIL | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-MARTIN D'ALBAREDE	D1:LIAUROU	T1:SD	Q1: 0
C2:EXCIDEUIL	D2:SARCONNAT	T2:SO	Q2: 62
C3:SAINT-PANTALY D'EXCIDEUIL	D3:LA PINSONNELLE	T3:SD	Q3: 90
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1545 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 96,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 152 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 110 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage de la PINSONELLE peut fonctionner à 140 m3/h.
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins=production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP EYMET | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:EYMET	D1:CARROUSSEL	T1:FO	Q1: 68
C2:EYMET	D2:LA TUILLIERE	T2:FO	Q2: 100
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1492 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 93,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 168 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP HAUTEFORT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CHERVEIX	D1:	T1:PR	Q1: 56
C2:TOURTOIRAC	D2:	T2:SO	Q2: 100
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1625 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :101,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 156 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP ISSAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:ISSAC	D1:LE MARROU	T1:SO	Q1: 28
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 573 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 35,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 28 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnection provisoire avec MUSSIDAN , mais ce syndicat
02:rencontre de gros problemes.forages a prevoir ou citernage.
03:le succes du forage de MUSSIDAN resoudrait l'alimentation d'ISSAC.
04:

MONTANT:

PREVISION 1990:2 besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP ISSIGEAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:COURS DE PILE	D1:LES FONTS	T1:SO	Q1: 80
C2:MONTAUT	D2:LES GRANDS MOULINS	T2:FO	Q2: 27
C3:MONTAUT	D3:LES GRANDS MOULINS	T3:SO	Q3: 60
C4:SAINT-CERNIN-DE-LABADRE	D4:CANTELOUVE	T4:SO	Q4: 55
C5:BOUNIAGUES	D5:CORREGES	T5:FO	Q5: 60
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2920 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :182,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 282 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:le forage des courreges fonctionnera cette ete.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP LA FORCE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:FORCE (LA)	D1:LES JUSTICES	T1:PU	Q1: 120
C2:PRIGONRIEUX	D2:LE CINQUET	T2:FO	Q2: 100
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1823 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :113,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 220 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP LA TOUR BLANCHE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CERCLES	D1:FONGRENON	T1:SO	Q1: 17
C2:CHERVAL	D2:	T2:	Q2: 25
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 538 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 33,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 42 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP LALINDE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BAYAC	D1:HYVERNAT	T1:SO	Q1: 150
C2:LALINDE	D2:SOUCY,SOURCE DU BOU	T2:SO	Q2: 150
C3:LALINDE	D3:SAUVEBOEUF	T3:FO	Q3: 100
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 3470 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :216,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 400 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MANAURIE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:EYZIES DE TAYAC (LES)	D1:FONT DE GAUME	T1:SO	Q1: 13
C2:EYZIES DE TAYAC (LES)	D2:COMMARQUE	T2:SO	Q2: 40
C3:MANAURIE	D3:SOURCE DU BOURG	T3:SO	Q3: 29
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 942 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 58,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 82 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Un puits supplementaire existe a proximite de FONT de GAUME
02:(10 m3/H)
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MAREUIL SUR BELLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BEAUSSAC	D1:BEAUSSAC	T1:SO	Q1: 22
C2:LEGUILLAC DE CERCLES	D2:RICHENI	T2:SO	Q2: 25
C3:MAREUIL	D3:FONTGRAND	T3:SO	Q3: 35
C4:ROCHE BEAUCOURT	D4:FONT DE BOUDOIRE	T4:SO	Q4: 25
C5:SAINT-SULPICE	D5:LA FORGE DU RUDEAU	T5:FO	Q5: 37
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2130 CONSOMMATION:1,2 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :106,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 144 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 121 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:le forage de LA FORGE DE RUDEAU peut etre exploite a 50m3/h
02:une des deux sources de FONT DE BOUDOIRE a ete arrete par cause de
03:pollution.
04:

MONTANT:
besoins=production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MARNAC,BERBIGUIERES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MARNAC	D1:FONT MARION	T1:SO	Q1: 9
C2:MARNAC	D2:FONT MARION	T2:FO	Q2: 30
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 222 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 13,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 39 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MAURENS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MAURENS	D1:MOULIN DE LADOUX	T1:SO	Q1: 160
C2:MAURENS	D2:BARDICALES	T2:FO	Q2: 120
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1976 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :123,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 280 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordement du forage en urgence.
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins=production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MAZEYROLLES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MAZEYROLLES	D1:FONCAVE	T1:SO	Q1: 30
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 274 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 17,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Probleme certain ete.secours envisageable par ST-CERNIN.
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins>production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MONESTIER | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:LAMONZIE-SAINT-MARTI	D1:LAMONZIE	T1:PU	Q1:
C2:LAMONZIE-SAINT-MARTI	D2:LA SIONIE	T2:FO	Q2: 100
C3:MONESTIER	D3:LA BASTIDE	T3:FO	Q3: 80
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1646 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :102,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 180 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MONTFERRAND | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MONTFERRAND	D1:SOURCE DU BOURG	T1:SO	Q1: 0
C2:SAINT-AVIT-RIVIERE	D2:LE COUDERC,FONT D'E	T2:SO	Q2: 30
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 236 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 14,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Cede de l'eau à ST-AVIT-SENIEUR
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:
PREVISION 1990:

besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MONTPAZIER | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BEAUMONT	D1:BAMMES	T1:PU	Q1: 50
C2:GAUGEAC	D2:LES EYRIALS	T2:SO	Q2: 18
C3:VERGT DE BIRON	D3:LA BRAME	T3:SO	Q3: 100
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2260 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :141,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 168 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:
PREVISION 1990:

besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MONTPON VILLEFRANCHE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MONTPON	D1:	T1:PR	Q1:
C2:MONTPEYROUX	D2:	T2:FO	Q2: 50
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 5820 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :363,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 50 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage peut etre raccorde eventuellement.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins<production
PREVISION 1990.

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP MUSSIDAN | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MUSSIDAN	D1:LE MAINE	T1:SO	Q1: 80
C2:SAINT-FRONT-DE-PARDOUX	D2:THUILLIERE,FONT BEL	T2:FO	Q2: 120
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 5172 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :323,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 200 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Forage en cours .en cas de succes serait raccorde avant l'ete.
02:
03:
04:

MONTANT:
besoins>production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP NANTHIAT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SARRAZAC	D1:PONT VIEUX	T1:PR	Q1: 200
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2550 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 85,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 200 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA ORSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Fourni THIVIERS pour 50 m3/h.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP NEUVIC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:NEUVIC	D1:NEUVIC	T1:FO	Q1: 180
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2844 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :177,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 180 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:La prise en riviere peut etre remis en service.
O2:
O3:
O4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP NONTRONNAIS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:JAVERLHAC	D1:CHANTEGROS	T1:FO	Q1: 70
C2:BOURDEIX	D2:	T2:PR	Q2: 200
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 3000 CONSOMMATION:1,2 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :150,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 270 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OSSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Actuellement la totalite est fournie par la prise en riviere
02:Le forage fonctionne par intermittence.Les problemes observes cet ete
03:ont ete resolu par des lachers du barrage de ST-ESTEPHE pour alimenter
04:la prise d'eau.

MONTANT:

besoins=production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DF LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP PAYZAC-LANQUAILLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PAYZAC	D1:	T1:PR	Q1: 100
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2710 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 90,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 100 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production

PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP RIBERAC NORD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:RIBERAC	D1:AUX PETITS PRES	T1:PU	Q1: 80
C2:VILLETOUREIX	D2:LABORIE	T2:PU	Q2: 30
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1304 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 81,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 110 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
C2:
C3:
C4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins < production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP RIBERAC SUD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SIORAC DE RIBERAC	D1:LA SINSONNIE	T1:SO	Q1: 35
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 560 CONSOMMATION:1,2 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 28,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 35 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnecte avec RIBERAC
C2:
C3:
C4:

MONTANT:
PREVISION 1990: besoins < production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT ALVERE-LALINDE NORD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-ALVERE	D1:LE FALGUERET	T1:SO	Q1: 65
C2:SAINTE-FOY-DE-LONGAS	D2:MOULIN DE ROQUE	T2:FO	Q2: 28
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1386 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 86,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 93 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordement sur LALINDE a 200m3/j.solution par forage
02:envisage.
03:
04:

MONTANT:

besoins>production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT AULAYE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-AULAYE	D1:N 2	T1:PU	Q1: 20
C2:SAINT-AULAYE	D2:N 3	T2:PU	Q2: 39
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 890 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 55,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 59 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

besoins<production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT GEORGES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-GEORGES DE MONTCLARD	D1: 1	T1:FO	Q1: 30
C2:SAINT-GEORGES DE MONTCLARD	D2:ROUSSILOU,LES MAILS	T2:SO	Q2: 28
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 298 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 18,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 58 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT LAURENT MANOIRE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-LAURENT SUR MANOIRE	D1:GRAND FONT	T1:SO	Q1: 80
C2:SAINT-LAURENT SUR MANOIRE	D2:LE MOULIN	T2:SO	Q2: 60
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1510 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 94,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 140 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 80 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage realise doit etre raccorde en urgence.
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT LEON/VEZERE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PLAZAC	D1:BELLET	T1:SO	Q1: 70
C2:VALOJOULX	D2:LA LAITERIE	T2:SO	Q2: 15
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1070 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 66,7 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 85 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : . MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT PARDOUX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-PARDOUX LA RIVIERE	D1:BRIN	T1:SO	Q1: 4
C2:SAINT-PARDOUX LA RIVIERE	D2:LA NOUJAREDE	T2:SO	Q2: 25
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 676 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 22,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 29 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le debit des sources à chute. Un pompage dans la Dronne peut etre
02:réalisé. Le syndicat peut aussi se raccorde sur saint front qui réalise actuellement un
03:forage.
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT PAUL LIZONNE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-SEVERIN	D1:FONT DU GOURG	T1:SO	Q1: 30
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 422 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 26,4 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le debit de la source peut etre augmentee.
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT PRIVAT DESPRES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PRADE (LA) 16	D1:LAGANNE	T1:PU	Q1: 55
C2:SAINT-ANTOINE CUMOND	D2:	T2:PR	Q2: 90
C3:SAINT-ANTOINE CUMOND	D3:	T3:FO	Q3: 110
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1390 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 86,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 255 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage sera raccorde cet etc.
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SAINT VINCENT LE PALUEL | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-VINCENT-LE-PALUEL	D1:ROQUEMAURE,HAUTE RI	T1:SO	Q1: 32
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 488 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 30,5 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 32 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Une source peut etre captee au bourg de SAINT VINCENT .L'equip
02:ment est en place.mais dessacord avec les habitants
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP SIGOULES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:FLAUGEAC	D1:FLAUGEAC	T1:FO	Q1: 35
C2:LAMONZIE-SAINT-MARTI	D2:LE BOHAM,MONTEIL	T2:PU	Q2: 33
C3:THENAC	D3:BESAGE	T3:SO	Q3: 35
C4:SAINT-LAURENT	D4:LES CABANES	T4:FO	Q4: 75
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1450 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 90,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 178 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:La source de LAMONZIE a baissee cet ete.Le forage des CABANES
02:sera raccorde cet ete.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP TOCANE SAINT APRE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:MONTAGRIER	D1:NAUVES	T1:PU	Q1: 40
C2:TOCANE	D2:	T2:PR	Q2: 100
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2108 CONSOMMATION:1,1 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 96,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 140 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
C2:
C3:
C4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP TREMOLAT-CALES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:TREMOLAT	D1:LE VIVIER 1 ET 2	T1:SO	Q1: 70
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 565 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 35,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 70 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
C2:
C3:
C4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VALLEE AUVEZERE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:EYLIAC	D1:LE CHAUBIER	T1:SO	Q1: 55
C2:SAINTE-EULALIE D'ANS	D2:CREZEN	T2:SO	Q2: 130
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2124 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :132,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 185 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:LE DEBIT DES SOURCES VARIE ENORMEMENT. POUR Y REMEDIER, LE SYNDICAT A
02: ENGAGE DES TRAVAUX DE FORAGES
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VALLEE DE L'ISLE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-JORY LAS BLOUX	D1:GLANE	T1:SO	Q1: 180
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2382 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :148,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 180 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 150 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Une prise en riviere peut etre amenagee a 800 m
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VALLEE DU MANOIRE | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINTE MARIE DE CHIGNAC	D1:BOURG	T1:SO	Q1: 250
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2290 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :143,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 250 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VALLEE DU TRIEUX | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BUSSEROLES	D1:GRONEZ	T1:SO	Q1: 9
C2:BUSSIERE BADIL	D2:DE L'ETANG	T2:SO	Q2: 9
C3:CHAMPNIERS-RELHAC	D3:LA PARENTIE	T3:FO	Q3: 13
C4:CHAMPNIERS	D4:PARENTIE	T4:FR	Q4: 35
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1000 CONSOMMATION:0,8 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 33,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 66 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 53 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage de la PARENTIE a chute a 3m3/h.En cas de problemes
02:il est possible de prendre de l'eau dans l'etang situe en dessous de la
03:prise d'eau.
04:

MONTANT: 70000

PREVISION 1990: besoins=production .

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VELINES | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:PORT-SAINTE-FOY	D1:LES GRACIES	T1:PU	Q1: 0
C2:PORT-SAINTE-FOY	D2:LES GUARRIGUES	T2:PU	Q2: 78
C3:VELINES	D3:MONTCARRET	T3:FO	Q3: 140
C4:VELINES	D4:GRANDS CHAMPS 1 2	T4:PU	Q4: 155
C5:PORT-SAINTE-FOY	D5:GUARRIGUES	T5:FO	Q5: 170
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 4914 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :307,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 543 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VERGT SUD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SAINT-MICHEL DE VILL[illegible]	D1:LA BRUGERE	T1:SO	Q1: 27
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 435 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 27,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 27 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Raccordée au SIAEP DE RAZAC.
Q2:
Q3:
Q4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIAEP VITRAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:CENAC	D1:PUITS DU BOURG	T1:PU	Q1: 50
C2:DOMME	D2:MONTILLOU 1 ET 2	T2:PU	Q2: 215
C3:GROLEJAC	D3:LA BORGNE	T3:PU	Q3: 16
C4:SAINT-CYBRANET	D4:BRUGUET,VALADE	T4:SO	Q4: 15
C5:CARSAC	D5:LE CINCLE	T5:SO	Q5: 200
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 3029 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :189,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 496 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : 437 MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Puits du bourg 0 en 1989,LA bORGNE 7 m3/h.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:SIORAC EN PERIGORD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:SIORAC EN PERIGORD	D1:LA GRAVELLE 1 ET 2	T1:PU	Q1: 29
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 537 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 33,6 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 29 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Interconnextee avec BELVES.Un seul forage fonctioone à la
02:GRAVELLE.Le second peut etre remis en service.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins=production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: TERRASSON | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1: TERRASSON	D1:	T1: PR	Q1: 200
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2205 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 137,8 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 700 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: THENON | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1: THENON	D1: LA LAURENCE	T1: SO	Q1: 22
C2: THENON	D2: JAURENNE	T2: SO	Q2: 12
C3: THENON	D3: LES CLAUDS	T3: FO	Q3: 56
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 608 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 38,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 90 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:THIVIERS | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:VAUNAC	D1:LAS COMBASE	T1:FO	Q1: 100
C2:THIVIERS	D2:MONTELUCE 1	T2:SO	Q2: 48
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 1747 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE :109,2 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 148 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Le forage n'est pas raccorde (6km de refoulement).
02:Le complement de la source de MONTELUCE vient du SIAEP de NANTHIAT.
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:TOURTOIRAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:TOURTOIRAC	D1:LE ROZIER	T1:SO	Q1: 6
C2:TOURTOIRAC	D2:BOURG	T2:SO	Q2: 6
C3:TOURTOIRAC	D3:LE PORTIAL	T3:SO	Q3: 5
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 277 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 17,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 17 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:peut etre secouru en posant une canalisation depuis le reseau
02:de HAUTEFORT sur 1km.
03:
04:

MONTANT: 100000
besoins>production
PREVISION 1990:

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: TRELISSAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: TRELISSAC	D1: LA BORIE DES MOUNAR	T1: FO	Q1: 80
C2: TRELISSAC	D2: CHANCEL	T2: FO	Q2: 80
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 2427 CONSOMMATION: 1,0 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 100,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 160 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE: TURSAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT (M3/h)
C1: TURSAC	D1: AMBARD, LESPINASSE	T1: SO	Q1: 10
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 176 CONSOMMATION: 1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 11,0 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 10 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE: Interconnectee avec le SIAEP de ST-LEON sur VEZERE.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:VERGT | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:VERGT	D1:SAINTE MARIE	T1:SO	Q1: 0
C2:VERGT	D2:LE CLAPIER	T2:SO	Q2: 0
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 719 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 44,9 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Alimentee par le SIAEP DE RAZAC.
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:VEYRINES DE DOMME | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:	D1:	T1:	Q1:
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 85 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 5,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 0 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Achat a CASTELNAU
02:
03:
04:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:VEZAC | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:VEZAC	D1:LESTIVINIE,SOURCE D	T1:SO	Q1: 10
C2:VEZAC	D2:BULIDE,BUDIGUE	T2:SO	Q2: 20
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 257 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 16,1 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 30 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:
C2:
C3:
C4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins<production

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

COLLECTIVITE:VILLEFRANCHE DE PERIGORD | POINTS D'EAU

COMMUNE	DESIGNATION	TYPE	DEBIT(M3/h)
C1:BESSE	D1:MASSOULET,MOULINE	T1:SO	Q1: 29
C2:	D2:	T2:	Q2:
C3:	D3:	T3:	Q3:
C4:	D4:	T4:	Q4:
C5:	D5:	T5:	Q5:
C6:	D6:	T6:	Q6:

ABONNES: 436 CONSOMMATION:1,5 M3/J (DE POINTE)
DEBIT DE POINTE : 27,3 MAXIMA CONSOMME (ABONNE*CONSOMMATION/24H)
DEBIT EXPLOITE : 29 SOMME DES POINTS D'EAU
DEBIT ETIAGE : MINIMA OBSERVE OU MESURE EN 1988 OU 1989

COMMENTAIRE:Solution par citernage ou forage à realiser avant l'ete.
C2:
C3:
C4:

MONTANT:

PREVISION 1990: besoins>production